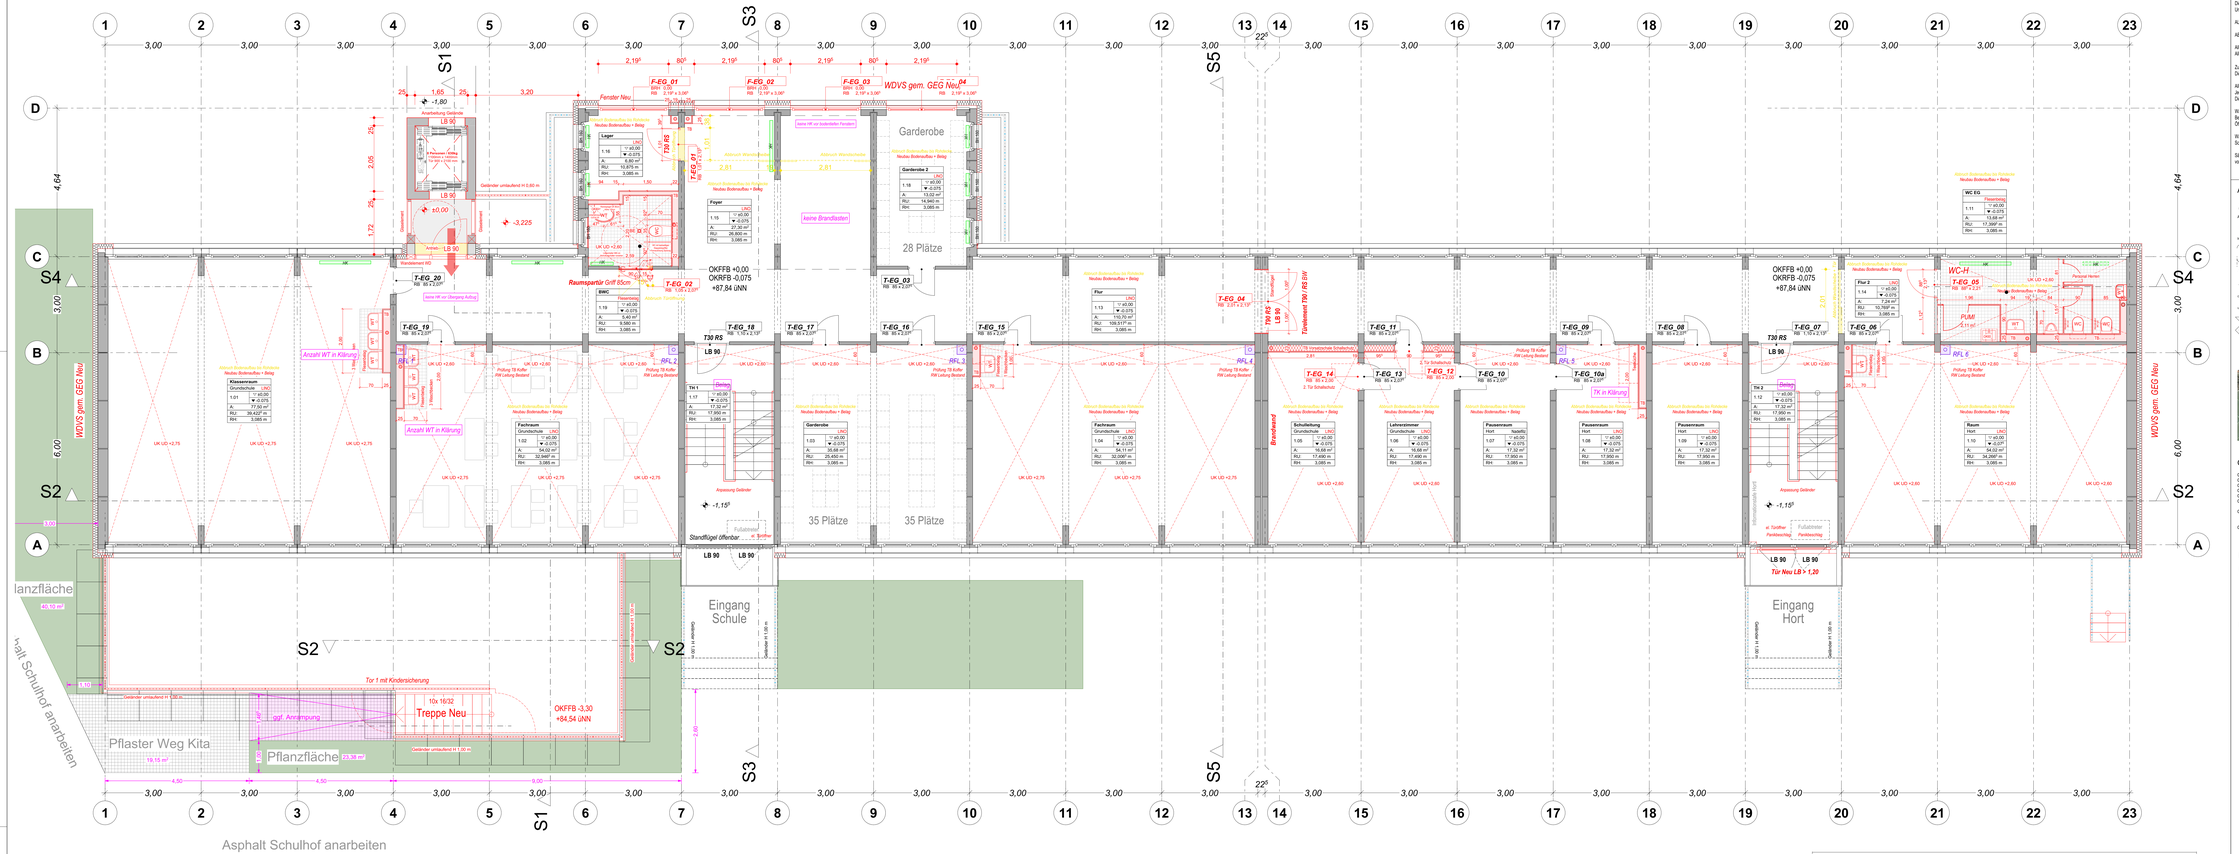

Asphalt Schulhof anarbeiten

Erdgeschoss							
	1.01	5 NUF	Bildung, Unt...	Klassenraum	77,50	3,085	39,422[5]
	1.02	5 NUF	Bildung, Unt...	Fachraum	54,02	3,085	32,946[5]
	1.03	5 NUF	Bildung, Unt...	Garderobe	35,68	3,085	25,450
	1.04	5 NUF	Bildung, Unt...	Fachraum	54,11	3,085	32,006[5]
	1.05	5 NUF	Bildung, Unt...	Schulleitung	16,68	3,085	17,490
	1.06	5 NUF	Bildung, Unt...	Lehrerzimmer	16,68	3,085	17,490
	1.07	5 NUF	Bildung, Unt...	Pausenraum	17,32	3,085	17,950
	1.08	5 NUF	Bildung, Unt...	Pausenraum	17,32	3,085	17,950
	1.09	5 NUF	Bildung, Unt...	Pausenraum	17,32	3,085	17,950
	1.10	5 NUF	Bildung, Unt...	Raum	54,02	3,085	34,265[5]
	1.11	9 VF	Verkehrsfläche	WC EG	13,68	3,085	17,399[5]
	1.12	9 VF	Verkehrsfläche	TH 2	17,32	3,085	17,950
	1.13	9 VF	Verkehrsfläche	Flur	110,70	3,085	109,517[5]
	1.14	9 VF	Verkehrsfläche	Flur 2	7,24	3,085	109,517[5]
	1.15	9 VF	Verkehrsfläche	Foyer	27,30	3,085	26,800
	1.16	9 VF	Verkehrsfläche	Lager	6,80	3,085	10,875
	1.17	9 VF	Verkehrsfläche	TH 1	17,32	3,085	17,950
	1.18	9 VF	Verkehrsfläche	Garderobe 2	13,02	3,085	14,940
	1.19	9 VF	Verkehrsfläche	BWC	5,40	3,085	9,580
					579,43 m²		587,451[1]—

ZUR BEACHTUNG:

Alle Rechte der Publikation, des Copyright und der Vervielfältigung liegen beim Architekten.

Die Architektenpläne sind nur in Verbindung mit den Plänen der einzelnen Fachplaner gültig.
Unstimmigkeiten zwischen den Architekten- und den Fachplanerpläne sind vor Ausführung mit der Projektleitung abzustimmen.

ALLE MASSE SIND ÖRTLICH/EINWÄCHTLICH AM BAU ZU PRÜFEN !

ABWEICHUNGEN ODER UNSTIMMIGKEITEN SIND VOR AUSFÜHRUNG MIT DEM ARCHITEKTEN UND DEM ZUSTÄNDIGEN BAULEITER MEZUSTIMMEN !

Alle Angaben zu Türhöhen gelten das Maß von OK FFB bis UK Rohbaurz an.
Alle Angaben zu Brüstungshöhen beziehen sich ebenfalls auf OK FFB.

Zugehörige Zeichnungen sind die Schnit- und Bewehrungspläne des Statikbüros und die Zeichnungen der Fachplaner.
Die hier dargestellten Einbauten, Durchbrüche und Leitungen sind nur zur Information.

Alle Maße sind eigenverantwortlich am Bau zu prüfen.
Jede Abweichung und Unstimmigkeit ist vor Ausführung mit der Bauüberwachung abzuklären.
Die Bemaßungen der Brüstungshöhen, der Tür- und Fensteröffnungen sind Rohbaumaße und beziehen sich auf OK RFB.

Wand- und Deckendurchbrüche in Stahl- und Spannbeton sind nur zur Information!
Die Unstimmigkeiten zwischen Schal-, Bewehrungs- und Architektenplänen gehen die Angaben der Schal- und Bewehrungspläne als verbindlich.
Öffnungsmaße sind Formalia.

Wandanschlüsse bis DN 150 im Mauerwerk und bis DN 200 im Stahlbeton können per Kernbohrung vor Ort gemäß Planvorgabe hergestellt werden!
Schalungsgemeinsen sind gemäß Schalplan herzustellen und vor Beginn der Bewehrungsarbeiten von der örtlichen Bauüberwachung abnehmen zu lassen.

Sämtliche Belastungen an den Spannbetondecken dürfen nur mit einem baustadtlich zugelassenen Dübelsystem erfolgen! Die Bohrungen dürfen nur im Raster von Bohrschablonen platziert werden, die vom Hersteller der Deckenelemente , dem Stahlwerk und der Bauleitung freigegeben werden!

Abkürzungen



Schraffuren / Symbole

Stempel / Etiketten

Oberflächen

01 Glaspaus PHx, 1-lg., QZ, 10 mm i. M., Anstrich
02 Glaspaus PHx, 1-lg., QZ, 15 mm, Anstrich
03 Spachtel, Q2, Anstrich
04 Sanierputzsystem Pro, mineral., Grund- u. Oberputz, ca. 30 mm
05 Putz, mineralisch, gefilzt, Korn 2 mm, Anstrich
06 Trockenbau, doppelt beplankt, Fliesen bis 2,0 m, oberhalb Spachtel, Q2, Anstrich
07 Abbruch Fliesen Bestand;
Neubau Unterputz aus Kalksanierstandplr PI u. Fliesen bis 2,0 m
08 Trockenbau, doppelt beplankt, Fliesen bis Deckenunterkante neu
Bestandsputz nach Erforderlichkeit spachteln, Anstrich neu
11 Holzverkleidung, abschnittsweise gelöscht und geschlossen
12 Holz, Lasur, Anstrich
13 Unterdecke als abgehängte Decke, Metall-UK, Gipskarton-Akustikplatten, gerade Rundlochung B18 R, Anstrich
14 a Unterdecke als abgehängte Decke, Metall -UK entsprechend Spannweite, Gipskarton-Akustikplatten, V-CLD mm, ger. Rundlochung B18 R, Dämmauflage mind. 30 mm,Anstrich
14 b Unterdecke als frei tragende Decke, Metall -UK entsprechend Spannweite, Gipskarton-Bauplatten imprägniert, Anstrich
15 Unterdecke als abgehängte Decke, Metall-UK, Anstrich Staubdünndecke Anstrich
16 Spritzschutz aus abwischbaren Resopalplatten, Farbe n.Bem.
17

Fußbodenaufbau

FB1 *FLIESE* Aufbau 90 mm
EG bis 2 OG - Fussboden zu Wärmebereich, Verkehrslast 3,5 kN/m², Pure 5,0 kN/m²

10 mm Fliesenbelag
10 mm Fliesenkleber, Mittelbett auf Abdichtung
70 mm Zementestrich CT C25 nach DIN 18560-
1-Lage PE-Folie, Trittschallabtrennung
Stahlbetondeckenplatte

FB2 *LINO* Aufbau 90 mm
EG bis 2 OG - Fussboden zu Wärmebereich, Verkehrslast 3,5 kN/m², Pure 5,0 kN/m²

6 mm Linoleum
4 mm Kleber
80 mm Zementestrich nach DIN 18560-
1-Lage PE-Folie, Trittschallabtrennung
Stahlbetondeckenplatte

Wandaufbau

AW1 *WDVS Außenwände*

15 mm Oberputz farbig gestrichen
120 mm mineral. Wärmedämmung inkl. Toleranzausgleich dem GEG Nullwert
200 mm Stahlbeton -Außenwand

Dieser Plan ist für die Bauausführung freigegeben.

(Datum)(Unterschrift BÜ) (Unterschrift AG)

Plangrundlage Bestandsobjekt ist ungeprüft von Dokumentation Bauherren übernommen!
Maße und Höhen können abweichen!

OK Fertigfußboden +/- 0,00m = +87,82 üNN
Öffnungsmaße sind Rohbaumaße, die Höhenangaben sind bezogen auf OK FFB

N

Index	Datum	Name	Änderungen
4	18.04.2024	FH	Überarbeitungen nach Ergänzungen BH
3	12.03.2024	FH	Überarbeitungen Investkon. Aufzug, Abhängdecke
2	17.01.2024	FH	Überarbeitungen nach Ergänzungen BH

Bauherr: **Gemeinde Löbnitz**
Bürgermeister Herr Detlef Hoffmann
Parkstraße 15
04509 Löbnitz
Telefon: +49 (34206) 789 0
Email: post-loebnitz@kin-sachsen.de

Datum:

Bauvorhaben: **Gemeinde Löbnitz**

Energetische Sanierung Grundschule Löbnitz
Neubau Aufzug, Umnutzung Teilbereich im KG in KITA

Schulstraße 8, 04509 Löbnitz
Flurst. 15/48,10/47, 10/48, 10/176

Bauteil: **01.3_Grundriss EG**

Auftraggeber: **Gemeinde Löbnitz**
Bürgermeister Herr Detlef Hoffmann
Parkstraße 15
04509 Löbnitz
Telefon: +49 (34206) 789 0
Email: post-loebnitz@kin-sachsen.de

LPH 5 | Ausführungsplanung

Blattformat: A0++ ☐ 01.3
Maßstab: 1:50

Planverfasser:

Datum: 06.07.2023
gez.:
bearbeitet:
Blatt-Nr.: 6