

UV4.1 - UV4.1
Bau-km 0+773 Achse 008R
UV-Querschnitt Königsbrücker Straße
zwischen Eschenstraße und Bischofsweg
Höhe "Kleine Flatterulme"

Zeichenerklärung

- Leitung Neubau
- Leitung Bestand
- Rückbau
- geht a.B.
(nach Inbetriebnahme von Ersatztrasse)
- Leitung bereits a.B.

Gemäß Baugrundgutachten vom 23.06.2017 liegt die unbeeinflusste Grundwasseroberfläche bei ca. 105,40 m üNN (Albertplatz) und ca. 107,20 m üNN (Stauffenbergallee). Nähere Angaben sind dem Baugrundgutachten zu entnehmen.

Dargestellte Einbauten und Objekte (Straßenabläufe mit Anschlussleitungen, Bäume, Maste und Haltestellenausrüstung) liegen teilweise vor bzw. hinter der Schnittführung und dienen nur zur Information!

Der Leitungsbestand wurde aus den uns vorliegenden Unterlagen übertragen. Die Eintragungen erheben keinen Anspruch auf Lagegenauigkeit und Vollständigkeit.

	bearbeitet		PIA
	gezeichnet		KUB
	geprüft		
Projekt-Nr. 16659			

	Landeshauptstadt Dresden Geschäftsbereich Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften Straßen- und Tiefbauamt Tel.: 0351 / 4880		Dresdner Verkehrsbetriebe AG Center Infrastruktur - Engineering - Tel.: 0351 / 857-2135
--	--	--	--

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen

FESTSTELLUNGSENTWURF 1.Tektur

Landeshauptstadt Dresden Geschäftsbereich Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften Straßen- und Tiefbauamt	Unterlage / Blatt-Nr.: 16.1.1 / 7
B 97 / Bau-km 0+000 - 1+465	Querschnitt Unterirdischer Versorgungsraum
PROJIS-Nr.:	Maßstab: 1 : 50

Königsbrücker Straße (Süd)
zwischen Albertplatz und Stauffenbergallee

aufgestellt:
Straßen- und Tiefbauamt
Dresden, den 05/2022


Prüfer
Amtsleiterin Straßen- und Tiefbauamt

Planfestgestellt mit Beschluss
der Landesdirektion Sachsen

Az.: 32-0522/826/15

Dresden, 16. Mai 2024

Im Auftrag

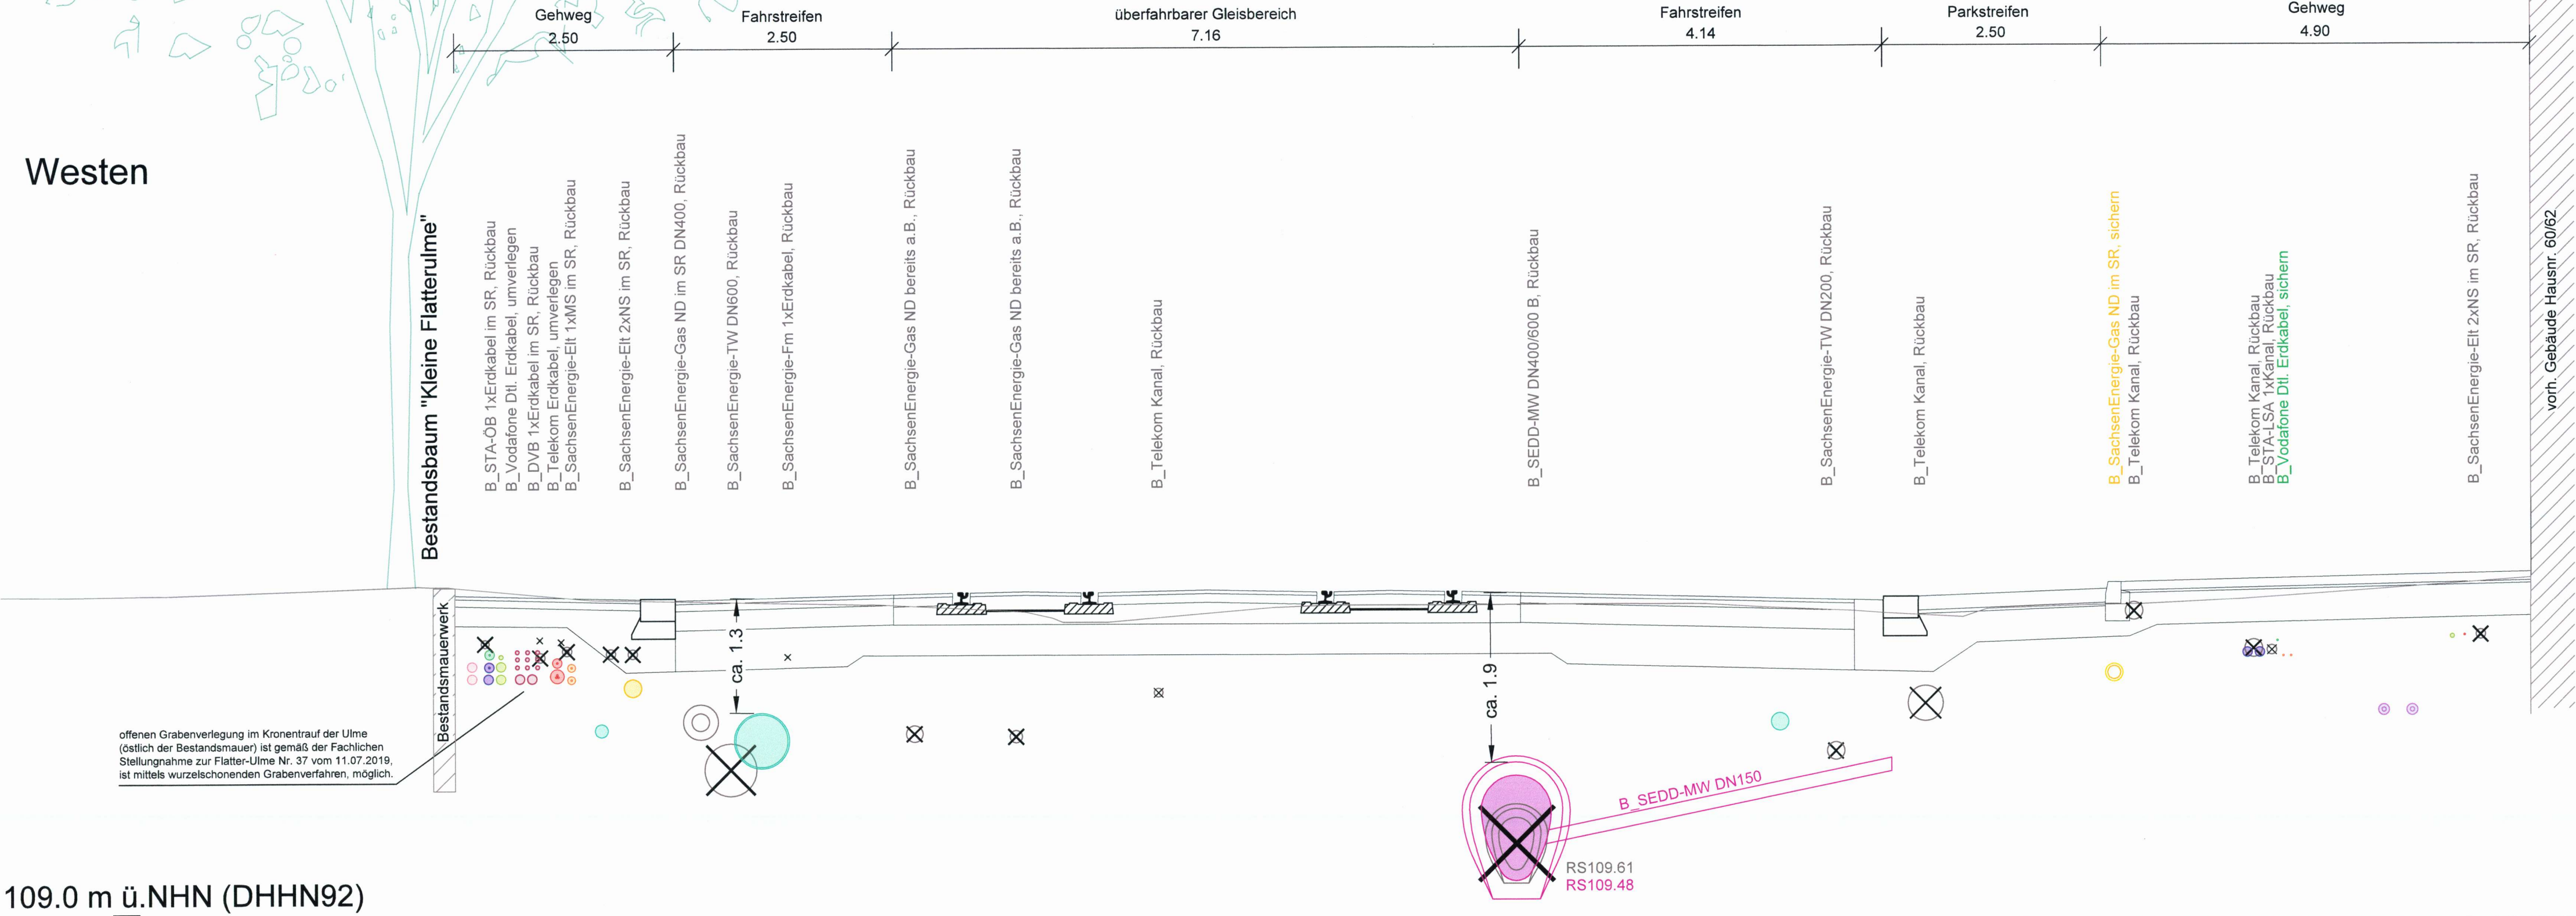

109.0 m ü.NHN (DHHN92)

P_STA-LSA 2xP110, neu
P_Vodafone Dtl. 1xErdkabel, unverlegen
P_Telekom 1xD100 neu & 1xErdkabel, unverlegen
P_SachsenEnergie-Fm 1xErdkabel, unverlegen
P_DVB 2xP110, neu
P_DVB 9xBS Erdkabel, neu
P_SachsenEnergie-Elt 1xMS & 1xNS, neu
P_STA-OB 2xErdkabel, neu
P_SachsenEnergie GAS DN200 PE, unverlegen
P_SachsenEnergie-TW HVL DN600 GGG, neu

P_SEDD-MW DN800/1200 B, neu

P_SachsenEnergie-TW DN200
GGG, neu

P_Telekom Kanal 2xDN100, neu
P_STA-OB 2xErdkabel, neu

P_SachsenEnergie-FW
2xKMR50/125, neu

P_SachsenEnergie-Fm 1xP50, neu
P_SachsenEnergie-Elt 1xNS, neu