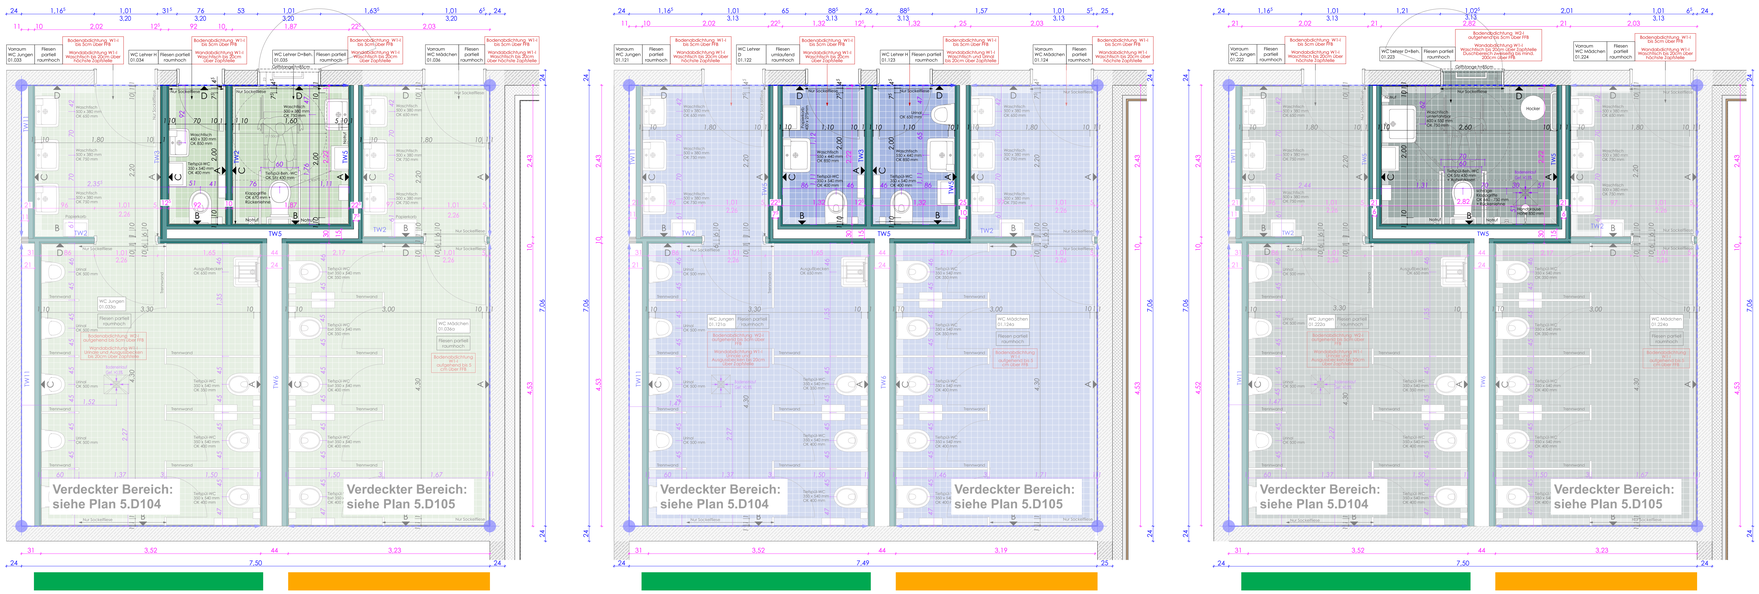

FLIESENPLANUNG SCHULE - SANITÄRTRAKT EG + 1.OG + 2.OG - WC LEHRER

Alle Maße sind generell vor Ort eigenverantwortlich zu prüfen! Die Pläne gelten nur in Verbindung mit den aktuellen Schal- und Bewehrungsplänen und Ausführungs-/Durchbruchsplänen der Fachplaner.

Für- und Brüstungshöhen, Höhen von Durchbrüchen, Kernbohrungen und Rohhülsen sind für den Rohbau von OK-Rohdecke angegeben.
Die Verrnutung der Ausbaugewerke bezieht sich auf OK-Fertigfußboden.

OKF EG +0.00 = 120.50 m
OKF RD -0.22 = 120.28 m

Schnitt / Schnittnummer
HSH+mmyke Oberkante fertiger Fußboden
HSH+mmyke Oberkante Rohdecke
Bemaßung / Text Rohbau
Bemaßung / Text Trockenbau
Bemaßung / Text Nischenöffnungen
Bemaßung / Text Bemo
Bemaßung / Text Bemo Fugen
Bemaßung / Text Put, Sonstige
Text Grafik
OKF / OKFF Oberkante Fertigfußboden
OKR / OKRF Oberkante Rohfußboden
UKRD / OKRD Unterkante / Oberkante Rohdecke
UK / OK Unterkante / Oberkante
UZ Unterzug
BRH Brüstungshöhe
UHD Unterkante Decke
D / DK Drehflügel / Dreh-Kipp-Flügel
RA Rauchabzug
F.01.001 Bauteilbezeichnungen
Prinzipp. Prüfumfang abhängig von Bauteilart, Brandlast bzw. Gefährdungsstufe
Bekrito-Übergangsbereich
Stahlbetonwand Ort-Beton
Stahlbeton-Fertigteil
Stahlbetonwand WU-Beton
Stahlbetonwand mit Brandschutzanforderung mind. EI90
Mauerwerk, KS, RDK 1.4 (wenn nicht anders angegeben)
Oberfläche Schlitzbrin
GK Trockenbauwand
Mauerwerks- / GK Trockenbauwand mit Brandschutzanforderung
Trockenbau / GK Decke / Verkofferung
Dämmung EPS
Dämmung XPS druckfest
Dämmung MiWo nichtbrennbar
UZ / FCT / Unterzug / Überzug / Stütze
Strut Mauerwerksstutz
WD / WA Wandabschluss nach / Wandaussparung
Kernbohrungen / EIN Rohrhülse in Wänden - - EIN Rohrhülse stehen in uns
BZ Balkonze
DD Deckendurchbrüche
KBD Kernbohrungen Decke bzw. EAD Einlegeanbett Decke
DA Deckenaussparung (Verteilung)
Estrichfuge: Bewegungsfuge, durchgehend, offen
Estrichfuge: Scheinfuge, verhoben
Estrichfuge: Schreibch Haldesse, verhoben
Estrichfuge: Bauwerksfuge, durchgehend
Wolfbezugsfolie für Trockenbau, Riesen, HLS, Elektro
Detailmaster

Brandschutzanforderungen

EI90-M	=Brandabschnitt, feuerbeständig, mech. Einwirkung (A, Brandwand)
EI90	=Brandabschnitt, feuerbeständig (EI90)
EI60	=Brandabschnitt, hochfeuerhemmend (EI60)
EI30	=Brandabschnitt, feuerhemmend (EI30)
REI=M30	Der Feuerwiderstand des Tragwerks ist dem Standsicherheitsnachweis zu entnehmen

Türanforderungen

EI90-Sa/C	feuerbeständig, rauchdicht, selbstschließend (T90-RS)
EI60-Sa/C	hochfeuerhemmend, rauchdicht, selbstschließend (S30-RS)
EI30-Sa/C	feuerhemmend, rauchdicht, selbstschließend (S30-RS)
Sa/C	rauchdicht, selbstschließend (RS)
S	dicht- und selbstschließend (Prüfzeugnis erforderlich)
S-	dichtschließend (Prüfzeugnis erforderlich)
dicht	dicht- und selbstschließend (kein Prüfzeugnis erforderlich)
o.S.	ohne Selbstschließer (kein Prüfzeugnis erforderlich)
o.A.	ohne Anforderung
Ex	Oberflächschließer für Feuerschutz-/Rauchschutztüren
RM	Oberflächschließer mit Rauchmelder
RM*	Oberflächschließer mit Rauchmelder-Feststellanlage
FL	Oberflächschließer mit Freilauf
Fsa	Feststellanlage
FSH +	Rauchmeld. Flucht/richtung
TP, VP	Teilpanik, Vollpanik
P	Panikbeschlag
BZ	Blindzylinder
el.VR	getrennter Schaltschrift
US	Unterschrift
F	Feuchtraumzylz
N	Nassraumzylz

FLIESENBEREICHE

Bodenfliesen:
Steinzeug (glasiert) oder Feinsteinzeug
Fliesenraster 100x100mm
Nennmaß Fliese 97x97x6-6,5mm
Rutschfestigkeitsklasse R10/B
Optik Uni, Oberfläche matt

Hohlkehlsockel:
Steinzeug (glasiert) bzw. Feinsteinzeug
Fliesenraster 100x100mm
mit Aufkantung ca. 4,5-15mm,
Einbau liegend, Fuge wandseitig
Nennmaß Fliese ca.100x97x6-6,5mm
Rutschfestigkeitsklasse R10/B
Optik Uni, Oberfläche matt,
selbe Serie und Farbe wie Bodenfliesen

Wandfliesen, selben Serie wie Bodenfliesen:
Steinzeug (glasiert)
Fliesenraster 100x100mm
Nennmaß Fliese 97x97x6-6,5mm
Optik Uni, Oberfläche seidenmatt

Verlegung:
orthogonal, gleiches Fugenraster
von Boden und Wand
Sockelfliesen müssen an Türzarge
angearbeitet werden

Farbwahl:
Wandfliesen, Bodenfliesen und
Sockelfliesen jeweils in gleicher Farbe
EG: hellgrün - NCS S0510-G
1.OG: hellblau - NCS S2020-R80B
2.OG: graugrün - NCS S3005-B80G

TROCKENBAUWÄNDE

Einbauberech 2 nach DIN 4103-1: Allgemeiner Schulbereich
Einbauberech 1 nach DIN 4103-1: Sanitärbereiche Schule und Sporthalle

Wände mit Schallschutz-Anforderung nach DIN 4109-1:
Angabe R' w = Anforderung im eingebauten Zustand
Oberflächenqualität: Q2
Alle Wände ohne gleitende Deckenanschlüsel

Bereiche ohne Anforderung nach DIN 18534:
Klassen- Büro- und Aufenthaltsräume
Beplankung mit Platten GK8 bzw. A,
im Plan ohne Markierung

Bereiche mit Wasereinwirkungsklasse W0-I nach DIN 18534:
Umkleiden Sporthalle, Hort- und Teeküche, Kücheriäger,
Waschbecken in Klassen- und Büroräumen
Beplankung mit imprägnierten Bauplatten GKBI bzw. H2,
im Plan grün markiert

Bereiche mit Wassereinwirkungsklasse W1-I nach DIN 18534:
Sanitärräume Schule, Waschbereiche Sporthalle
Beplankung mit imprägnierten Bauplatten GKBI bzw. H2,
im Plan blau markiert

Bereiche mit Wassereinwirkungsklasse W2-I nach DIN 18534:
Duschbereiche Sanitär, Duschräume Sporthalle
Beplankung mit Glasvliesarmierte Gipsplatte GM-FH1 oder Zementbauplatte,
Tragständer C3, im Plan violett markiert

Bereiche mit Wassereinwirkungsklasse W3-1 nach DIN 18534:
Schulküche
Beplankung mit Glasvliesarmierte Gipsplatte GM-FH1 oder Zementbauplatte,
Tragständer C5, im Plan gelb markiert

90°-Rechtwinkligkeit ist beim Trockenbau zwingend einzuhalten

ANSTRICH SANITÄRBEREICHE

Sol-Silikatfarbe nach DIN EN 13 300

Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1
Kontrastverhältnis (Deckvermögen): Klasse 1
Glanzgrad: stumpfmatt
Maximale Korngröße: Fein
Wasserdampfdiffusion: hoch, s_d ≤ 0,01m

Farbe wie Fliesenfarbe des jeweiligen Raums

Freigabe Farbton nach Bemusterung durch Architekt

WANDABWICKLUNGEN WC LEHRER D+BEH. - EG Raum 01.035

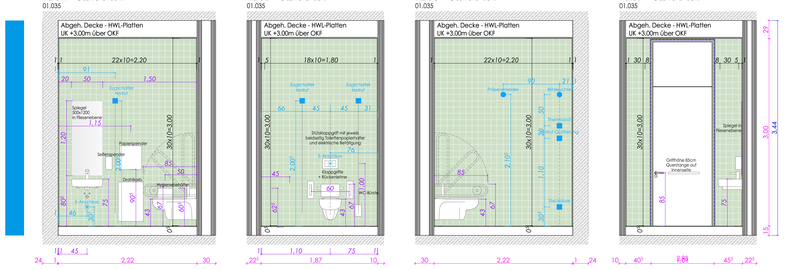

WANDABWICKLUNGEN WC LEHRER H - EG Raum 01.034

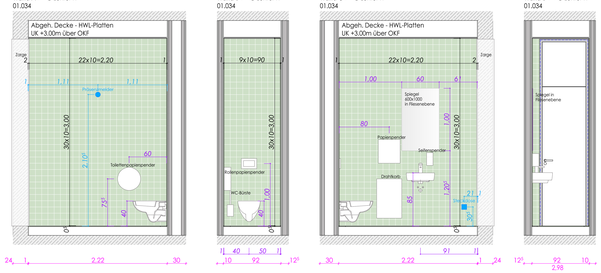

WANDABWICKLUNGEN WC LEHRER H - 1.OG Raum 01.123

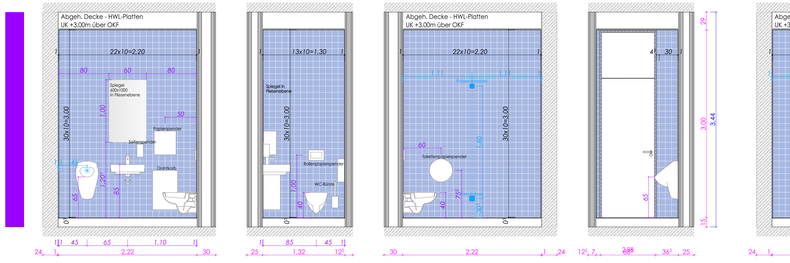

WANDABWICKLUNGEN WC LEHRER D - 1.OG Raum 01.122

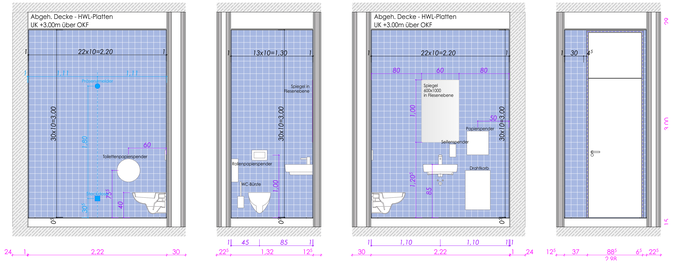

WANDABWICKLUNGEN WC LEHRER D+BEH. - 2.OG Raum 01.223

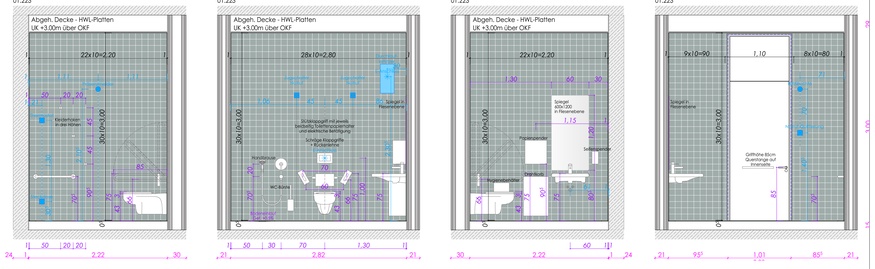

Ind.	Art der Änderung	Datum	Name

STADT LEIPZIG
Amt für Gebäudemanagement
NEUES RATHAUS
04092 LEIPZIG

Objekt
Neubau einer 4-zügigen Grundschule mit Dreifeld-Schulsporthalle
Tauchaer Straße 188
04349 Leipzig - Thekla

Auftraggeber
Stadt Leipzig - Dezernat VI
Amt für Gebäudemanagement
Prager Straße 118-136
04317 Leipzig
Tel. 0341-123-7401
Fax. 0341-123-7370

Architekt | Fachplaner

NUR ZUR AUSSCHREIBUNG

Uebersicht

Planbezeichnung
Fliesenplanung
Fliesen Schule - WC Lehrer

Leistungsphase
Ausführungsplanung

Dateiname			Index:
002808g003_1_S_ARC_DE106_-_S.D106			-
gezeichnet:	Datum:	Format:	Maßstab:
QG	22.04.2025	1650x841	1:25