Abschluss an der Traufe (im Bereich des Überganges zum Stahlbetonpodest mit 3 cm Bauwerksfuge)

Randabschlusswinkel, wasserdurchlässig (ohne hinterlegter Kiesfangleiste) zur randseitigen Einfassung des Belages mit Sicherstellung der Entwässerung

Ausführung genau wie im Bereich außerhalb des Überganges jedoch:

Randabschlusswinkel:
mit ansteigendenden (in Ansicht trapezförmig) ausgebildeten senkrechtem Schenkel entsprechend des Gefälleverlaufes
senkrechter Schenkel beginnend mit 13 cm, ansteigend auf ca. 18 cm
Rinneneinhangblech:
mit ansteigender Höhe (in Ansicht trapezförmig) ausgebildet
Zuschnitt von ca. 50 cm auf ca. 55 cm ansteigend

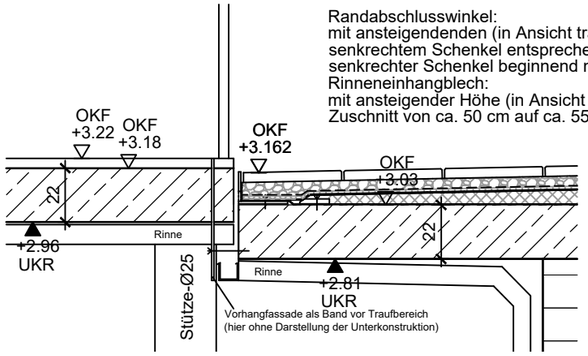

Rinnenkasten am Übergang zur Entwässerungsleitung
als flacher Rinnenkasten in individueller Ausführung
aus Stahlblech verzinkt oder Titanzink gelötet
aus optischen Gründen und wegen Wahrung der Durchgangshöhe mit seitlichen Anschluss für die Entwässerungsleitung DN 70 ausgebildet

Entwässerungsleitung Stahlblech verzinkt mit
ca. 2% Gefälle flach an der Stahlbetondecke geführt

Übergang zur senkrechten Entwässerung mit 2 Bögen ja 45°

senkrechte Entwässerungsleitung DN 70 Fassade bis OK Standrohr hinabgeführt
Befestigung durch Vorhangfassade in ca. 11cm dahinter liegendem Holzbau

Flachdachentwässerung mit Rinne, vorgehängt,
rechteckig mit Rinnenhalter an Stahlbetondecke befestigt

Entwässerungsrinne	Stahlblech verzinkt mind. 0,8 mm, 4 x gekantet, Zuschnitt ca. 30 cm Rinnenquerschnitt 8 x 8 cm als individuelle Herstellung
Rinnenhalter	Stahl verzinkt mind. 2 mm, aller ca. 60 cm angeordnet Breite ca. 2 cm, Länge Zuschnitt je ca. 40 cm an der Unterseite der Stahlbetondecke befestigt

Schnitt 3-Terrasse
M 1:25

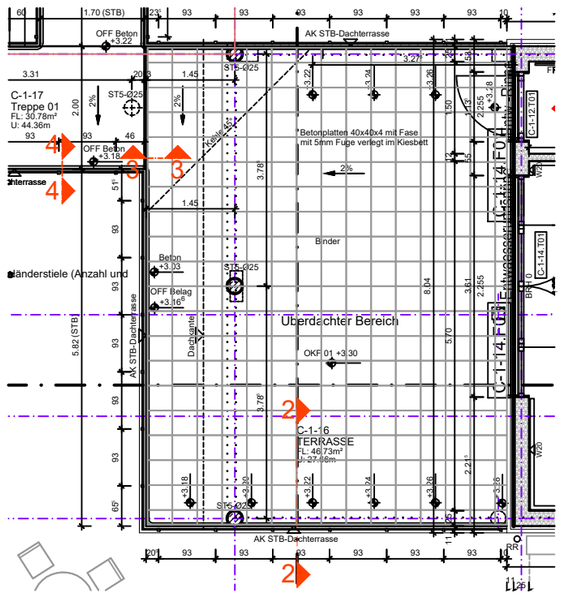

Grundrissausschnitt
M 1:100

Abschluss an den Ortgängen der Balkonfläche

Randabschlusswinkel:	zur randseitigen Einfassung des Belages individuelle Konstruktion aus Edelstahl Blechdicke mind. 5 mm waagerechter Schenkel 20 cm auf Stahlbetondecke befestigt der senkrechte Schenkel muss konstant 2 cm über die OK des Belages (Verhinderung des Wasserüberlaufes über den Ortgang) überstehen Ausbildung mit ansteigenden (in Ansicht trapezförmig) ausgebildeten senkrechtem Schenkel entsprechend des Gefälleverlaufes senkrechter Schenkel beginnend mit 15 cm, ansteigend auf ca. 27 cm
Verwahrungs- und Abdeckprofil	zur Verwahrung der am Randabschlusswinkel hochzuführenden Dampfsperre und Abdichtung als U-förmig ausgebildeter Winkel aus Edelstahl Blechdicke mind. 2 mm senkrechter langer Teil (innen) ca. 10 cm waagerechtes Teilstück (oben) ca. 3 cm senkrechtes kurzes Teilstück (außen) ca. 2cm
Verbindung Randanschlusswinkel und Verwahrungs- / Abdeckprofil	über Schrauben M 6 von innen nach außen im Abstand vo ca. 20 cm in senkrechten Randabschlusswinkel geschraubt (Gewindebohrung erforderlich) Schrauben nicht nach außen überstehend

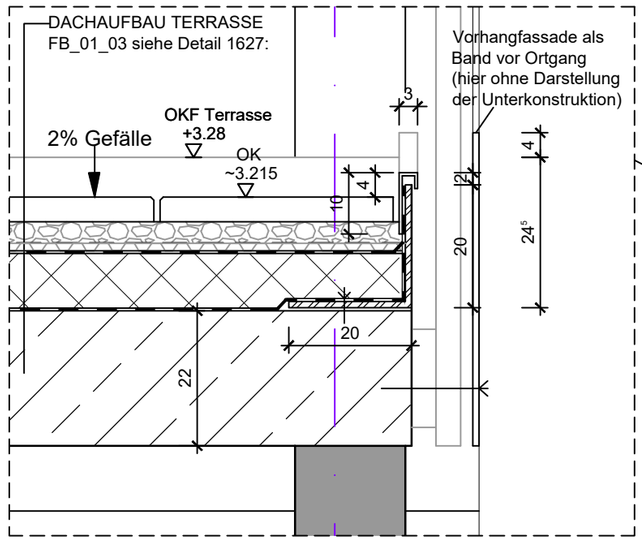

Detail Schnitt 2-Terrasse
M 1:10

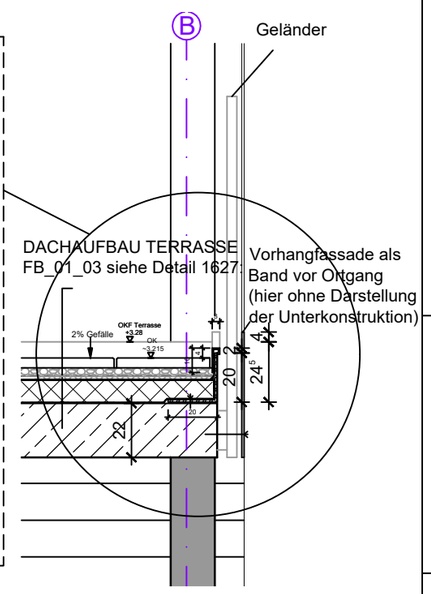

Schnitt 2-Terrasse
M 1:25

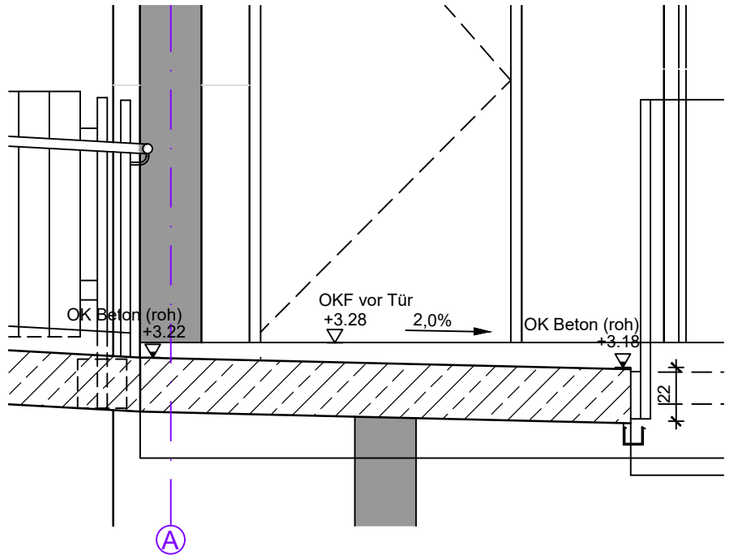

Entwässerung Stahlbetonpodest mit Rinne, vorgehängt, rechteckig mit Rinnenhalter an Stahlbetondecke befestigt

Entwässerungsrinne :	Stahlblech verzinkt mind. 0,8 mm, 4 x gekantet, Zuschnitt ca. 30 cm Rinnenquerschnitt 8 x 8 cm als individuelle Herstellung
Rinnenhalter :	Stahl verzinkt mind. 2 mm, aller ca. 60 cm angeordnet Breite ca. 2 cm, Länge Zuschnitt je ca. 40 cm an der Unterseite der Stahlbetondecke befestigt

Schnitt 4-Terrasse
M 1:25

Projekt:
Sanierung und umfassende Neugestaltung der Seebühne Kriebstein

Planinhalt:
Detailpunkte Terrasse

Erstellt: 28.02.2025
Maßstab: 1:25
Blattformat: A3
CAD-Bezeichnung: ESK_6023_01_5_ARC_DE_-_-_1650_0_02_2

Projektleiter: F. Eichler
bearbeitet: S.Seidel
gezeichnet: K.Reinert
geprüft: F. Eichler

±0.00 = 221,68 m ü. NHN

Bauherr:
Zweckverband Kriebstein
An der Talsperre 1
09648 Kriebstein

IPROconsult
Büro:
Architektur und Hochbau
Schnorrstraße 70, 01069 Dresden
Tel.: +49 351 . 46 51 162
Fax: +49 351 . 46 51 628

Gewerk	Projektnummer	Ph.	Ersteller	Planart	Verortung	Gebäude-teil	Plan-Nummer	Planstatus-Zahl	Index
X	6023_01	_ 5	_ ARC	_ DE	_ TE	_ -	_ 1651	_ 0	_ 02

Index:	Datum:	Änderung:	Status
02	09.06.2025	auf Status 2 hochgesetzt	_ 2
01	22.04.2025	auf Status 1 hochgesetzt	

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.