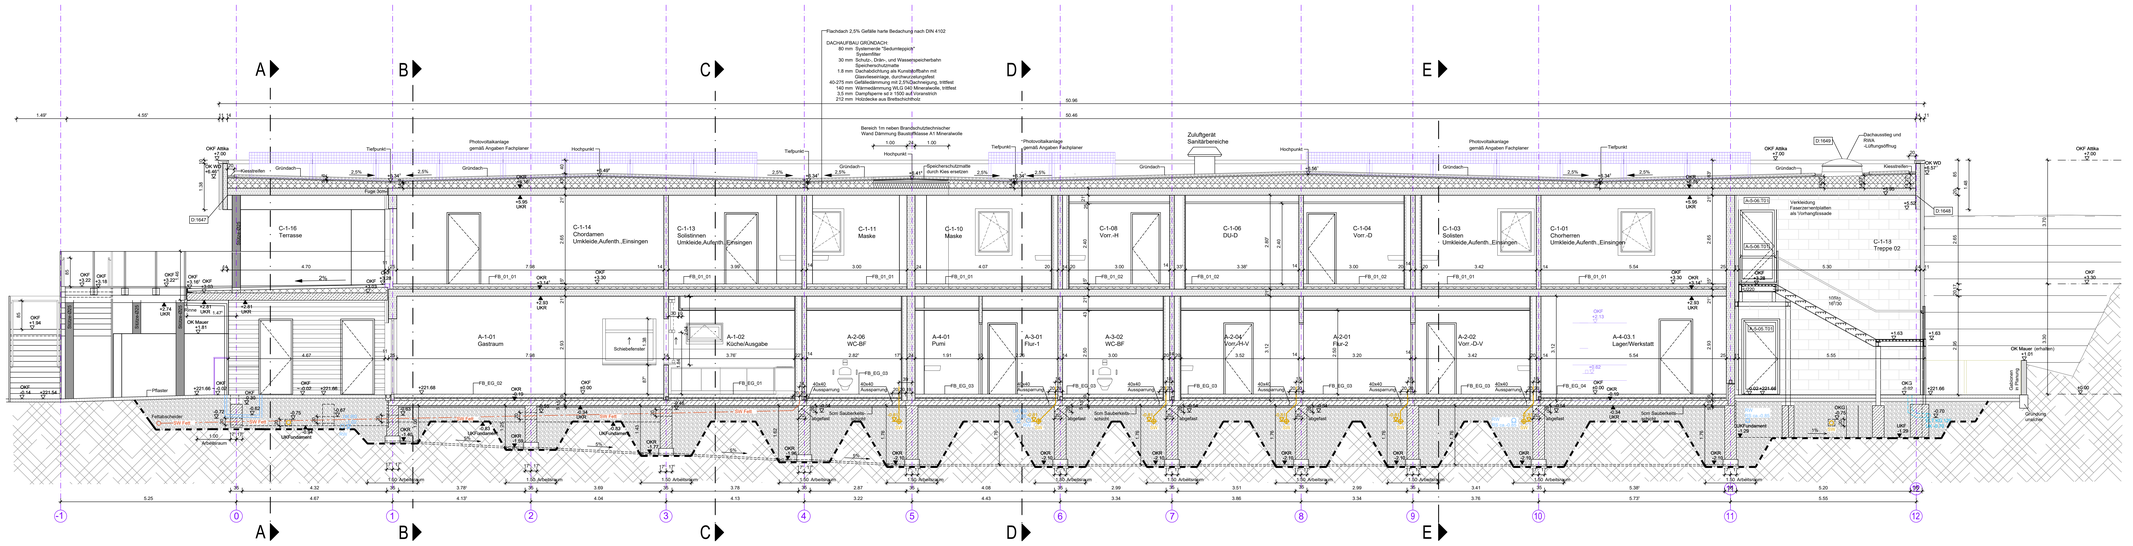
A
B
C
D
E
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
"Flachdach 2,5% Gefälle harte Bedachung nach DIN 4102
DACHAUFBAU GRÜNDACH
80 mm Systemmatte "Sedumteppich"
Systemfilter
30 mm Schutz-, Drän-, und Wasserspeicherbahn
Speicherschutzmatte
1,8 mm Dichabdichtung als Kombi@Radix mit
Wurzelschutzeinlage und Kaltselbstklebeflies
40+275 mm Gefälledämmung mit 2 lAGe/verlegung, trittfest
140 mm Wärmedämmung WLG 040 Mineralwolle, trittfest
3,5 mm Dampfsperre ab + 1500 auf Voranstrich
212 mm Holzdecke aus Brettschichtholz
Bereich 1m neben Brandschutzbeschacher
Wand Dämmung Baustoffklasse A1 Mineralwolle
Photovoltaikanlage gemäß Angaben Fachplaner
Hochpunkt
Tiefpunkt
Speicherschutzmatte durch Kies ersetzen
Zuluftgerät Sanitärbereiche
Dachausstieg und RWA -Lüftungsöffnung
Kesselhaus
Gründach
Fuge Dehn
Fahrbahnrinne
Pflaster
Schiebefenster
Sort Saubrecheisig schicht
Verglasung
Anschlussgefälle
Arbeitsraum
UK Fundament
Verkleidung Feuerwehrplatten als Vorhangfassade
Treppe 02
OK Mauer (erhalten)
Grundung unsicher
C-1-16 Terrasse
C-1-14 Chordamen Umkleide,Aufenth.,Einsingen
C-1-13 Solistinnen Umkleide,Aufenth.,Einsingen
C-1-11 Maske
C-1-10 Maske
C-1-08 Vorr.-H
C-1-06 Ch-D
C-1-04 Vorr.-D
C-1-03 Solisten Umkleide,Aufenth.,Einsingen
C-1-01 Chorherren Umkleide,Aufenth.,Einsingen
C-1-13 Treppe 02
A-1-01 Gastraum
A-1-02 Küche/Ausgabe
A-2-06 WC-BF
A-4-01 Pumi
A-3-01 Flur-1
A-3-02 WC-BF
A-2-01 Flur-2
A-2-04 Vorr./H-V
A-2-02 Vorr.-D-V
A-4-03.1 Lager/Werkstatt"

LEGENDE

- Grundstücksgrenze
- Abbruch/Bestand
- Fertigfußoberkante Schnitt / GR
- Rohbaufußoberkante Schnitt / GR
- Gebäude Achse
- Schnittbezeichnung
- barrierefrei / sicherer Verkehrsbereich 0,9m/ 2m
- Türöffnen Rohbau ab OKFFB
- 1.Rettungsweg
- 2.Rettungsweg
- Bemerkung (nur zur Information)
- FB1 FB2

- Stahlbeton (STB)
- Stahlbeton - Fertigteil
- Mauerwerk (MW)
- Wärmedämmung, weich
- Wärmedämmung, hart
- Trockenbau, beidseitig doppelt beplankt
- Trockenbau, einseitig einmalig doppelt beplankt
- Trennwand
- Brettschichtholz BSH wand
- Terrassendielen Aus Holz
- Terrassenwege, Betonplatten
- gepflasterter Fuhr
- Auffüllung Bodenaushub
- FFB Fertigfußboden
- RFB Rohfußboden
- UK Unterkante
- UL Unterlüng (Brüstunhöhe)
- OL Überzug (Brüstunhöhe)
- OK Oberkante Rauminhalt
- UKD Unterkante/gleich
- RR Regenrohr
- SH Schmutzfangkorben
- KS Kaltwasserleitung
- D4 / NA Dach- / Notdeckel

TÜREN: Alle Türen im Verlauf der 1 Rettungswege und der Treppenräume müssen eine lichte Breite /lichte Höhe von mindestens 0,90x2,00m

FENSTER: Alle erforderl. Rettungsfenster haben eine lichte Breite / lichte Höhe von mindestens 0,90x1,20m.

BRÜSTUNGSHÖHE: Angabe ab OKFFB

Brandschutz:

- F90 feuerbeständige Konstruktion
- F60 hochfeuerhemmende Konstruktion
- F30 feuerhemmende Konstruktion
- F90,A,M Brandwand, feuerbeständige, aus nichtbrennbaren Baustoffen, mechanisch widerstandsfähige
- T4 dichtschließende Tür
- T 90,- Rauchschutztürblatt DIN 18095
- T30,RS feuerhemmende Tür mit Rauchschutz (zertifiziert) selbstschließend
- T90,RD,Bs feuerbeständige Tür mit Rauchschutz (zertifiziert), selbstschließend und mit einem Öffnungsdrang
- RA / RWA Rauchabzug / Rauch- und Wärmeabzug

- FE Feuerlöscher (2kg)
- FH Feuerhahn
- FWP Fluchtw.o.Rettungswegplan
- ElekO Elektronut. Türöffner
- TO Tür ist während Betrieb offen gehalten
- Tastex/Offner

Index	Datum	Änderung	gezeichnet	geprüft
05	22.04.2025	Dachaufbau an Achse 5 aktualisiert	K.Reinert	S.Seidel
04	03.04.2025	Brandwand von 30 auf 24 cm geändert, Dachaufbau aktualisiert	K.Reinert	S.Seidel
03	10.02.2025	Dämmung auf Dach,Dachausstieg + PV geändert	K.Reinert	S.Seidel
02	28.08.2024	auf Status 2 hochgesetzt	K.Reinert	S.Seidel
01	31.07.2024	auf Status 1 hochgesetzt	K.Reinert	S.Seidel

6023_01 _5_ARC_SN_JJ_-_1400_-_05_2

Projektnummer | PA | Ersteller | Planart | Gliederung | NPP | Plannummer | Format | Index | Stand



± 0,00 = OKFFB EG = 221,68 m üNHN

Projekt

Sanierung und umfassende Neugestaltung der Seebühne Kriebstein

Bauherr	Zweckverband Kriebsteintalsperre An der Talsperre 1 09648 Kriebstein	Tel.: +49 34327 9 31 53 Funk.: +49 152 29688186 Mail: info@kriebsteintalsperre.de
Projektsteuerung	SAXONIA Standortentwicklungs- und verwaltungsgesellschaft mbH Halsbrücker Str. 34 09599 Freiberg	Telefon: +49 3731 350010 Telefax: +49 3731 350013 Mail: saxonia@saxonia-freiberg.de
Architektur	IPROconsult GmbH Schnorrstraße 70 01069 Dresden	Fon: +49 351 / 46 51 0 Fax: +49 351 / 46 51 701
Tragwerksplanung	Jäger Ingenieure GmbH Hindenburgstr. 12 01445 Radebeul	Telefon: +49 351 83296 - 0 Fax: +49 351 83296 - 50 Mail: j@jaeger-ingenieure.de
Technische Ausrüstung	IBH Döbeln GmbH Am Wasserturm 1 04720 Döbeln	Telefon: 03431 / 602 870 Fax: 03431 / 602 879 Mail: kontakt@ibh-doebeln.de

Planinhalt

Schnitt J-J

Längsschnitt J-J

Datum	10.06.2024
Maßstab	1:50
Blattformat	594 x 1540
Datei	6SK_6023_01_5_ARC_SN_-_1400_05_2
Projektleiter	F.Eichler
bearbeitet	S.Seidel
gezeichnet	K.Reinert
geprüft	F.Eichler

Phase 5 | Fachbereich ARC

Unterschrift Bauherr | Unterschrift Bauvorlageberechtigter / Projektleiter

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent, Gebrauchsmuster oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.