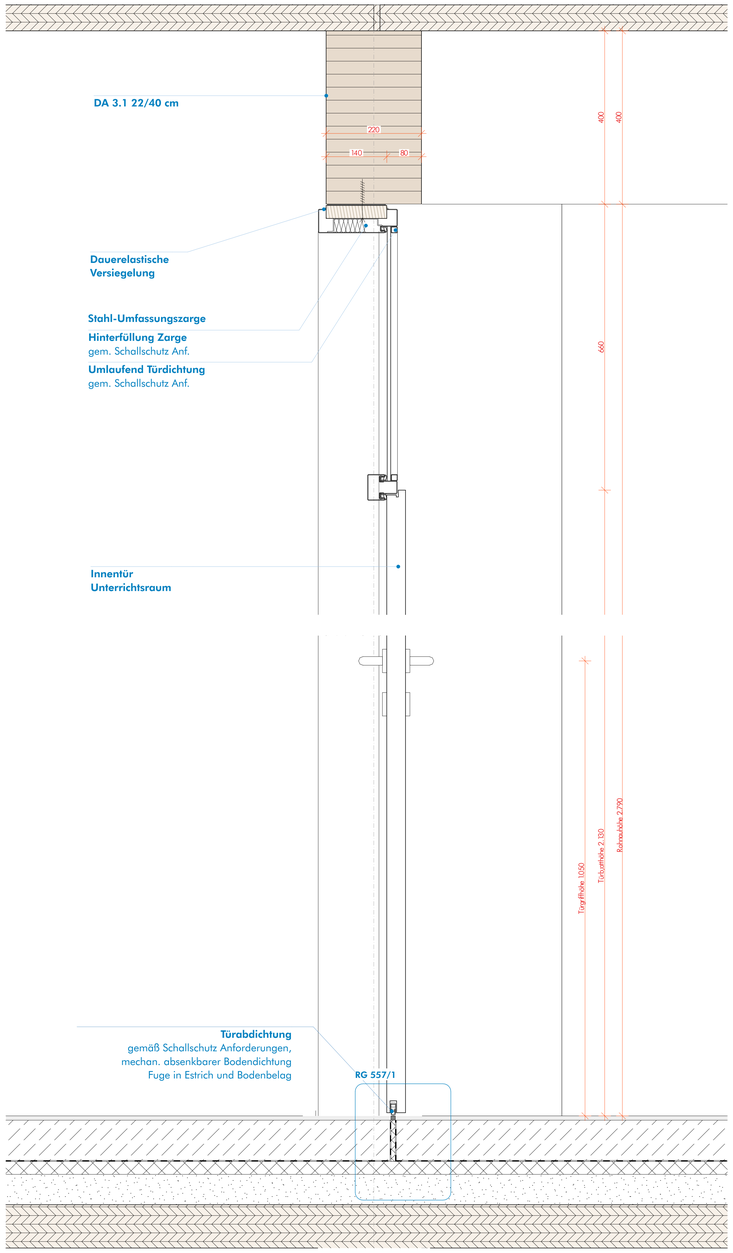

RG - S — Innetür/Unterrichtraum Typ 3 — 1:5

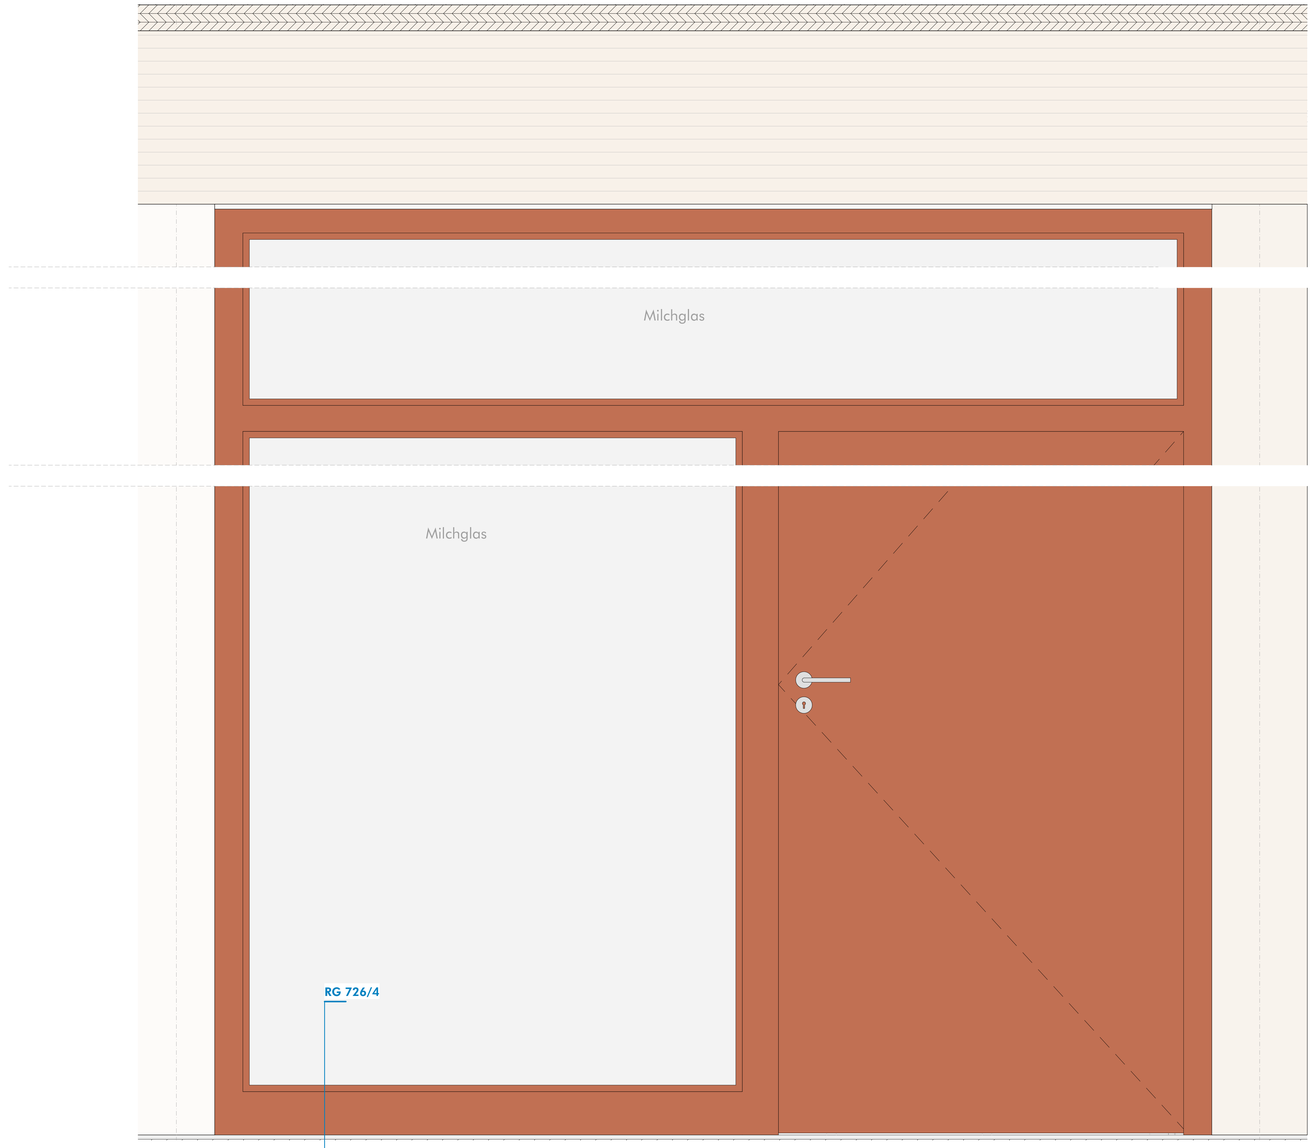

Ansicht Innentür Unterricht Typ 3 — 1:5

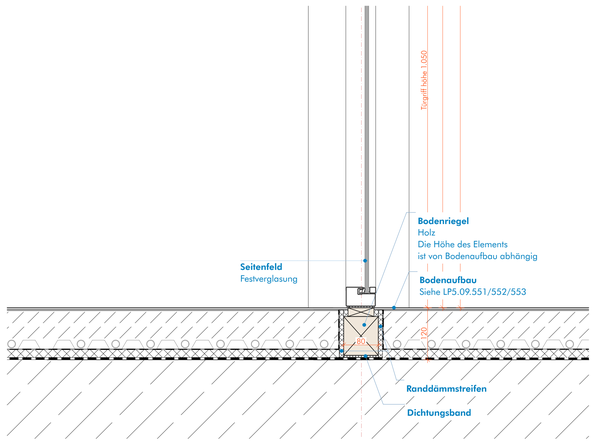

RG 726/4 — S_Bodenriegel Tür — 1:5

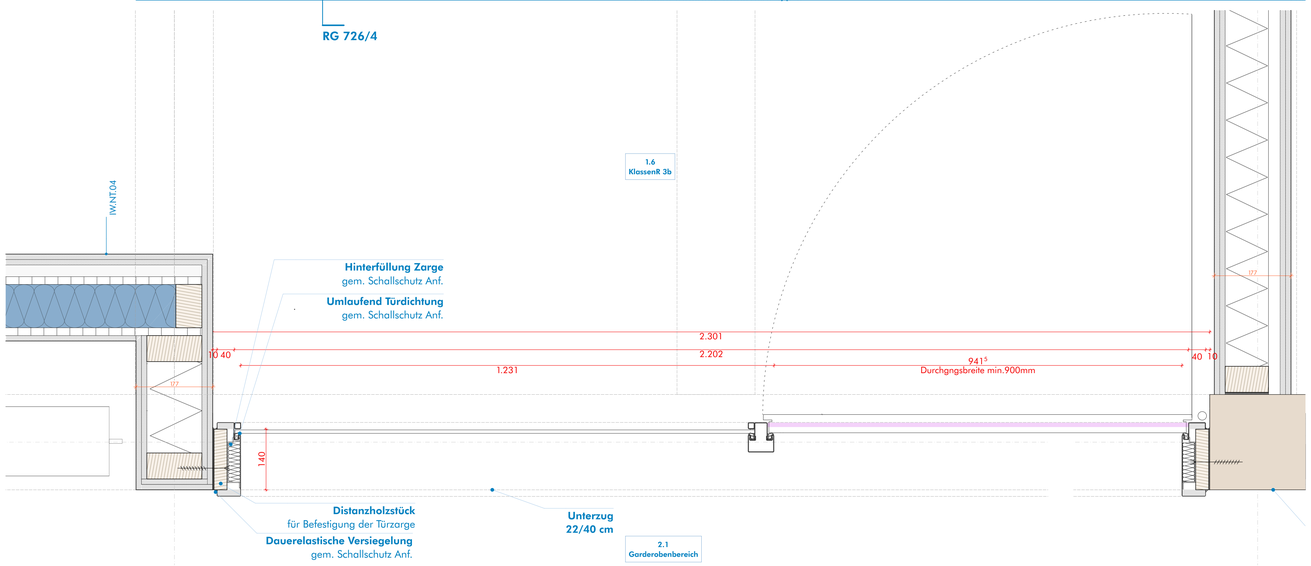

G_Innentür Unterrichtraum Typ 3 — 1:5

Schraffuren/ Symbole	Beschriftung/Symbole	Brandschutzsymbole
Stahlbeton	Eingang	Druckknopfmelder
Stahlbeton-Fertigteil	AD Abhangdecke	Feuerlöscher
Estrich	AK Aussenkante	30 rd Tür - feuerhemmend, rauchdicht und selbstschließend
Brettsperrholz (BSP)	BRH Brüstungshöhe RB ü. OKFF	30 Tür - feuerhemmend, dicht- und selbstschließend
Brettschichtholz (BSH)	BV Bodenplattenverstärkung	dT Tür - dichtschließend
Trockenbau	DKF Dreh-Kipp-Flügel	NA Notausgang
Dämmung-Hart	DV Deckenversprung	P Tür/Fenster mit Notausgangsverschluß
Dämmung-Weich	FF Fertigfußboden	Notausgangsverschluß, Bezeichnung der Richtung
Dämmung-Ausbau	FS Fertigsturz	vgl. Brandschutzkonzept
Schotter	FV Festverglasung	Türbezeichnung
Schaumglasschotter	HO Holz	IT 01.01 Türnummer
Zukünftige Bauwerk	LRH Lichte Raumhöhe	RB Rohbaumaß
WD Wanddurchbruch	LQ Lüftungsquerschnitt	AR Aufschlagrichtung
BD /FD Durchbruch in Boden/Fundament	o.A. Ohne Anforderung	F Brandschutzanforderung
WS Wandschlitz	OF Öffnungsflügel	SD bew. Schalldämm-Maß (ehem. Prüfwert Rw,p)
DS / FBS Schlitz in Decke/Boden	OK Oberkante	**Hinweise**
KBD / KBFB Kernbohrung in Decke/Boden	RA Rohrachse	Alle Maße sind von den Ausführenden verantwortlich zu prüfen. Abweichungen und Unstimmigkeiten jeglicher Art sind vor der Ausführung der Bauleitung mitzuteilen. Der Plan gilt nur in Zusammenhang mit der Statik und den entsprechenden Schalplänen. Sämtliche Höhenangaben beziehen sich auf ± 0,00 (OK FFB) bzw. m NHN.
KB Kernbohrung in der Wand	RB Rohbau	
	RD Rohdecke, ohne Sturz	
	RH Raumhoch, ohne Sturz	
	RR Regenrohr	
	SO Sonnenschutz	
	TU Tür	
	UK Unterkante	
	UZ Unterzug	
	UEZ Überzug	
	VK Vorderkante	
	FU Fundament	
	AE Arbeitsebene	
	GOK Geländeoberkante	
	HGW höchster Grundwasserstand	
	Detailschnittnummer	
	Schnittnummer	
	Höhenkote Fertigmaß	
	Höhenkote Rohbaumaß	

Innentür Oberlicht-/Seitenteilzargen
mit Stahl-Umfassungszarge
Türen in Unterrichtsräumen 3b/4b

Rohbaumasse: gem. Türliste
Türblatt: Schallschutztür SSK3 nach DIN 4109
Vollspantür gefälz, Kanten eckig
Oberflächen: HPL-Schichtstoff, Farbe RAL 3022 Lachsrot
Türzarge: Stahl-Umfassungszarge gem. Schallschutzanforderungen
Brandschutz: ohne Anforderung
Schallschutz: bewertetes Schalldämm-Maß, Rw >= 37dB
Wandstärke: gem. Türliste
Türschliesser: - gem. Türliste
Türstopper: - gem. Türliste
Bänder: - 3D-Verstellbar, Edelstahl matt
Beschläge: Drückergarnitur mit Rundrosette nach DIN EN 179,
z.B. FSB 1244; Edelstahl matt
Schloss: - gem. Türliste

VORABZUG

Index	Änderung	Bearbeitung	Datum
1.1	Einführung der Planung	ms	01.07.2025
1.2			
1.3			
1.4			
1.5			
1.6			
1.7			
1.8			
1.9			
2.0			
2.1			
2.2			
2.3			
2.4			
2.5			
2.6			
2.7			
2.8			
2.9			
3.0			
3.1			
3.2			
3.3			
3.4			
3.5			

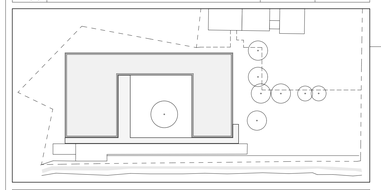

Projekt:
Modellprojekt Schulbau in Bendeleben

Adresse:
Burgstraße 3
99706 Bendeleben
Deutschland

Liegenschaft:
Flur 5; Flurstück 311/1

N

Planungsphase:
Ausführungsplanung

Gewerk/Los:
Los 9

Status:

Regeldetail Innentür / Unterricht Typ 3

Bauherrmschaft:
Landratsamt Kyffhäuserkreis
Markt 8
99706 Sondershausen

vertreten durch Dipl.-Ing. (FH) Gerd Schreivogel
036 3274 1386
g.schreivogel@kyffhaeuser.de

MEIN KYFFHÄUSER KREIS
Rundum vielseitig.

Unterschrift Bauherrmschaft

Entwurfsverfasser:
DGJ Architektur GmbH
Walter-Kolb-Straße 22
60594 Frankfurt am Main

00 49 151 40574434
00 49 069 96206234
dgj269@dgj.eu
www.dgj.eu

DGJ Architektur

Unterschrift Entwurfsverfasser

Projekt-Nr.:	Plan-Nr.:		Maßstab:
dgj269	LP5.09.727		1:5
Größe:	Erstellt von:	Erstellt am:	Index:	Index vom:
1.189mm x 841mm	ms	2025.06.25	1.1	2025.07.01