

Zustandsgrenzen (Konsistenzgrenzen) i.A.a. DIN 18122

Teil 1: Bestimmung der Fließ- und Ausrollgrenze zzgl. Wassergehalt


Anlage 3.2

Bauvorhaben : Anbau an Sporthalle Löwenpark - Friedrich-Ebert-Straße - Erfurt

Auftragsnummer : B21-205 Bearbeiter : Schillig

Entnahmedatum : 22.06.2021 Entnahmetiefe : 2,5-3,7 m

Entnahmeort : RKS 1 Ansprache : Lößderivat TM

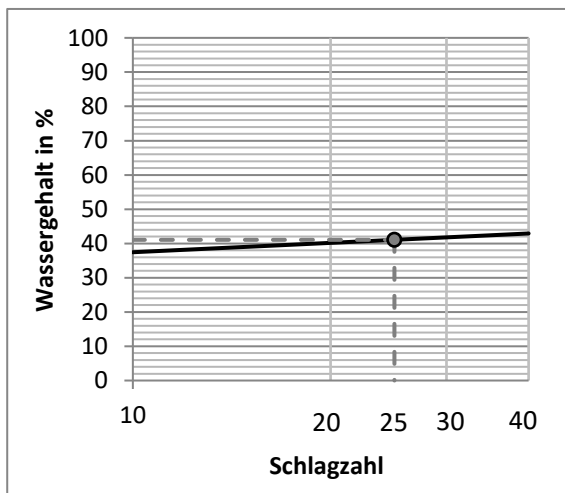

Wassergehalt $w/w_{\text{Ü}}$: 0,183

Überkornanteil $\ddot{u}$:

Fließgrenze w_L : 0,409

Ausrollgrenze w_p : 0,198

Plastizitätszahl I_p : 0,211

Konsistenzzahl I_c : 1,068

Bodengruppe nach DIN 18196: TM

