

Zustandsgrenzen (Konsistenzgrenzen) i.A.a. DIN 18122

Teil 1: Bestimmung der Fließ- und Ausrollgrenze zzgl. Wassergehalt


Anlage 3.1

Bauvorhaben : Anbau an Sporthalle Löwenpark - Friedrich-Ebert-Straße - Erfurt

Auftragsnummer : B21-205 Bearbeiter : Schillig

Entnahmedatum : 22.06.2021 Entnahmetiefe : 1,2-2,5 m

Entnahmeort : RKS 1 Ansprache : Lößderivat TL

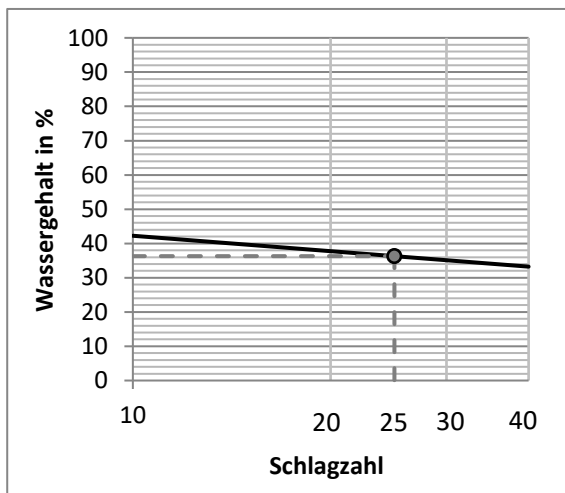

Wassergehalt $w/w_{\text{Ü}}$: 0,182

Überkornanteil $\ddot{u}$:

Fließgrenze w_L : 0,359

Ausrollgrenze w_p : 0,187

Plastizitätszahl I_p : 0,172

Konsistenzzahl I_c : 1,026

Bodengruppe nach DIN 18196: TL-TM

