


Zahlenwerte ext APt / Grenzlinien ext apg

Nachweis 1 [EC 2 Bemessung]: Zusammenfassung

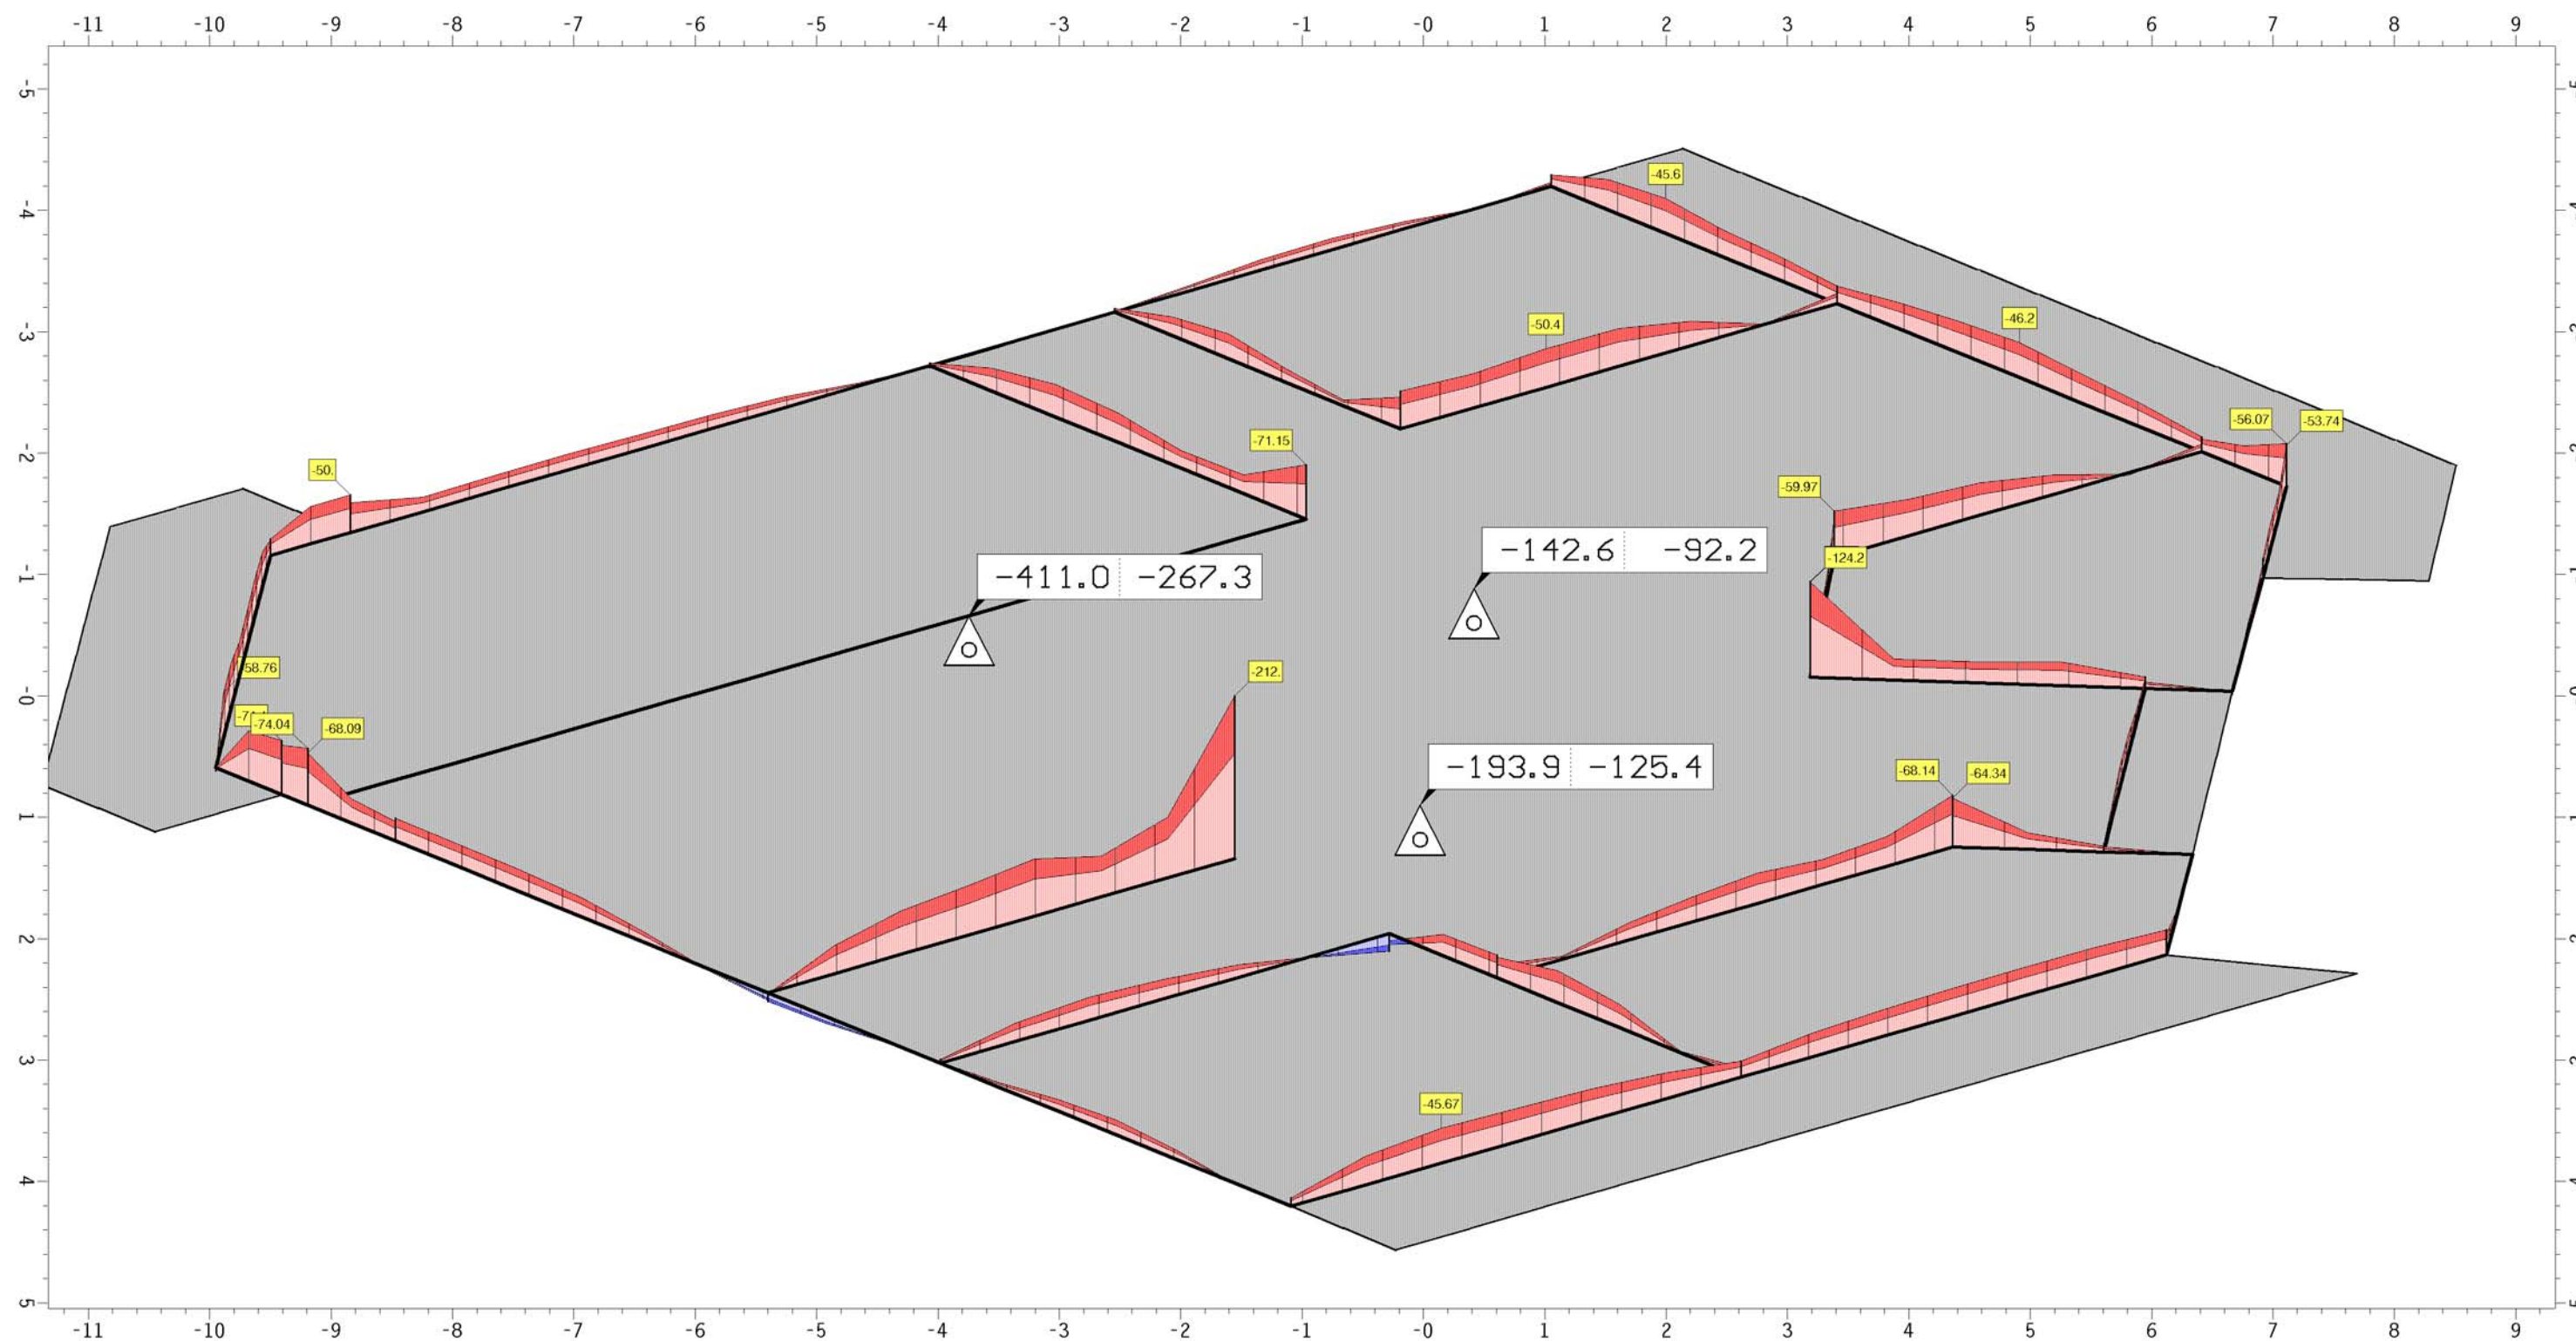

Zahlenwerte ext APt, extr. Punktlagerkräfte

Min/Max/Grenzwert (je Zeile): APt: -411.0/ -92.2/ 0.0 kN

Grenzlinien ext apg, extr. Lagerkraft in g-Richtung: Faktor: 7.E-3

Min/Max: ext apg: -211.99/22.36 kN/m