


Knotenpunktskizzen Trinkwasserleitung


1

zum verschließen:  
- 1 Stück E-KS-Stück DN 100  
- 1 Stück X-Stück DN 100

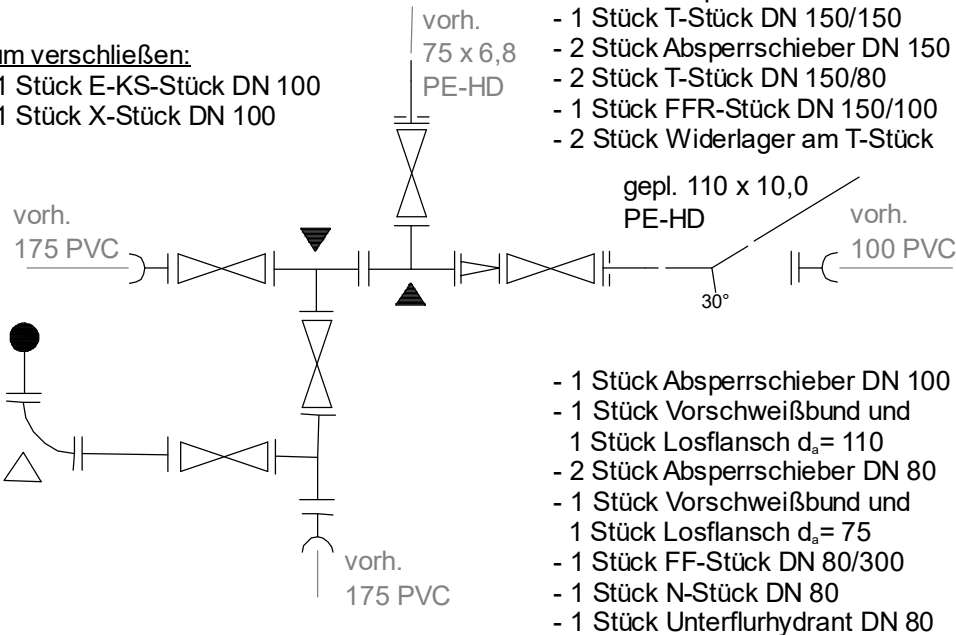


- 1 Stück Bogen  $d_s=110$ ,  $30^\circ$
- 2 Stück EU-Stück DN= 175 Flanschadapter
- 1 Stück T-Stück DN 150/150
- 2 Stück Absperrschieber DN 150
- 2 Stück T-Stück DN 150/80
- 1 Stück FFR-Stück DN 150/100
- 2 Stück Widerlager am T-Stück
- 1 Stück Absperrschieber DN 100
- 1 Stück Vorschweißbund und 1 Stück Losflansch  $d_s=110$
- 2 Stück Absperrschieber DN 80
- 1 Stück Vorschweißbund und 1 Stück Losflansch  $d_s=75$
- 1 Stück FF-Stück DN 80/300
- 1 Stück N-Stück DN 80
- 1 Stück Unterflurhydrant DN 80

2

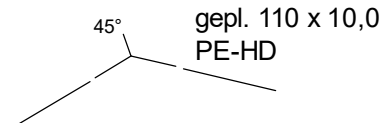

- 1 Stück Bogen  $d_s=110$ ,  $45^\circ$


3

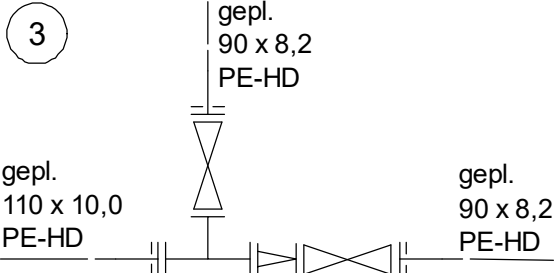

- 1 Stück T-Stück DN 100/80
- 2 Stück Absperrschieber DN 80
- 1 Stück FFR-Stück DN 100/80
- 1 Stück Vorschweißbund und 1 Stück Losflansch  $d_s=110$
- 2 Stück Vorschweißbund und 2 Stück Losflansch  $d_s=90$


4 - 9

14 - 16

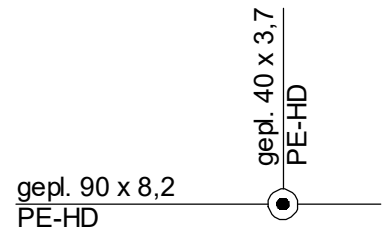

- 1 Stück Ventilanbohrarmatur für externe Hilfsabspernung für PE-Rohr  $d_s=90/40$  einschl. Übergangsstück

10

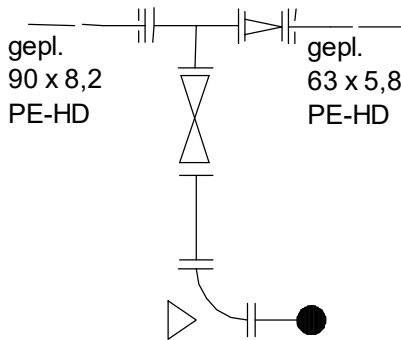

- 1 Stück T-Stück DN 80/80
- 1 Stück Absperrschieber DN 80
- 1 Stück FFR-Stück DN 80/50
- 1 Stück Vorschweißbund und 1 Stück Losflansch  $d_s=90$
- 1 Stück Vorschweißbund und 1 Stück Losflansch  $d_s=63$
- 1 Stück N-Stück DN 80
- 1 Stück Unterflurhydrant DN 80
- 1 Stück FF-Stück DN 80/300


11



- 1 Stück Ventilanbohrarmatur für externe Hilfsabspernung für PE-Rohr  $d_s=63/40$  einschl. Übergangsstück


12

18

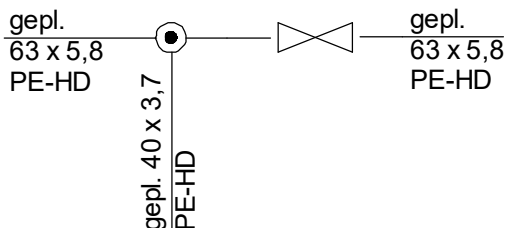


- 1 Stück Ventilanbohrarmatur für externe Hilfsabspernung für PE-Rohr  $d_s=63/40$  einschl. Übergangsstück
- 1 Stück MKS-Stück DN 50

13

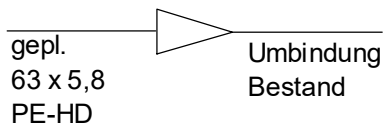


- 1 Stück Schweißreduzierung  $d_s=63/40$  bzw.  $63/32$

17

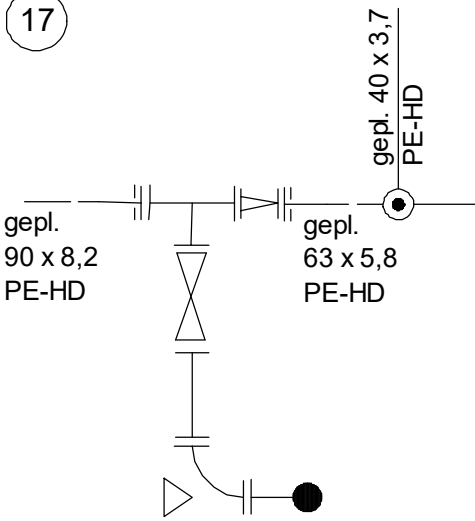

- 1 Stück T-Stück DN 80/ 80
- 1 Stück Absperrschieber DN 80
- 1 Stück FFR-Stück DN 80/50
- 1 Stück Vorschweißbund und 1 Stück Losflansch  $d_s=90$
- 1 Stück Vorschweißbund und 1 Stück Losflansch  $d_s=63$
- 1 Stück N-Stück DN 80
- 1 Stück Unterflurhydrant DN 80
- 1 Stück FF-Stück DN 80/300
- 1 Stück Ventilanbohrarmatur für externe Hilfsabspernung für PE-Rohr  $d_s=63/40$  einschl. Übergangsstück

19

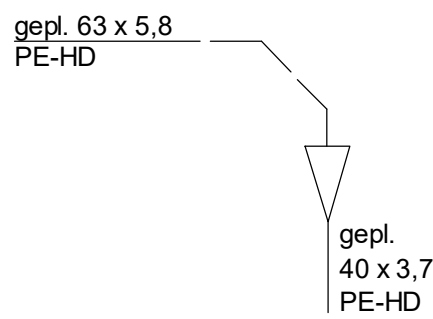

- 2 Stück Bogen  $d_s=63$ ,  $45^\circ$
- 1 Stück Schweißreduzierung  $d_s=63/40$



Charles-Darwin-Ring 4, 18059 Rostock  
Tel.: (0381) 40 29 77 0 Fax: (0381) 40 29 77 20  
e-mail: info@veaplan.de www.veaplan.de

|                                                  |                           |                  |
|--------------------------------------------------|---------------------------|------------------|
| Straßenbauverwaltung<br>aufgestellt:             | Unterlage: 16.5.1         |                  |
|                                                  | Knotenpunktskizzen<br>TWL |                  |
| Straße / Abschnittsnummer / Station              |                           | Maßstab: ohne    |
| PROJIS-Nr.                                       |                           | Datum: Juni 2025 |
| Erneuerung Trinkwasserleitung<br>Teschow Landweg |                           |                  |