TROCKENBAUWÄNDE

Einbaubereich 2 nach DIN 4103-1: Allgemeiner Schulbereich
Einbaubereich 1 nach DIN 4103-1: Sanitärbereiche Schule und Sporthalle

Wände mit Schallschutz-Anforderung nach DIN 4109-1:
Angabe R' w in Anforderung im eingebauten Zustand
Oberflächenqualität: Q2
Alle Wände ohne gleitende Deckenanschlüsse!

Bereiche ohne Anforderung nach DIN 18534:
Klassen-, Büro- und Aufenthaltsräume
Beplankung mit Platten GKB bzw. A,
im Plan ohne Markierung

Bereiche mit Wassereinwirkungsklasse W0-I nach DIN 18534:
Umkleiden Sporthalle, Hart- und Teeküche, Küchenlager,
Waschbereiche in Klassen- und Büroräumen
Beplankung mit imprägnierten Bauplatten GKBi bzw. H2,
im Plan grün markiert

Bereiche mit Wasserein wirkungsklasse W1-I nach DIN 18534:
Sanitärräume Schule, Waschbereiche Sporthalle
Beplankung mit imprägnierten Bauplatten GKBi bzw. H2,
im Plan blau markiert

Bereiche mit Wasserein wirkungsklasse W2-I nach DIN 18534:
Duschbereiche Sanitär, Duschräume Sporthalle
Beplankung mit Glasvliesarmierte Gipsplatte GA4-FH1 oder Zementbauplatte,
Tragständer CS, im Plan violett markiert

Bereiche mit Wasserein wirkungsklasse W3-1 nach DIN 18534:
Schulküche
Beplankung mit Glasvliesarmierte Gipsplatte GA4-FH1 oder Zementbauplatte,
Tragständer CS, im Plan gelb markiert

90°-Rechtwinkligkeit ist beim Trockenbau zwingend einzuhalten!

FLIESEN SANITÄRBEREICHE

Bodenfliesen:
Steinzeug (glasiert) oder Feinsteinzeug
Fliesenraster 100x100mm
Nennmaß Fliese 97x97x6-6,5mm
Rutschfestigkeitsklasse R10/B
Optik Uni, Oberfläche matt

Hohlkehlsockel:
Steinzeug (glasiert) bzw. Feinsteinzeug
Fliesenraster 100x100mm
mit Aufkantung 4,5-15mm,
Einbau liegend, Fuge wandseitig
Nennmaß Fliese ca.100x97x6-6,5mm
Rutschfestigkeitsklasse R10/B
Optik Uni, Oberfläche matt,
selbe Serie und Farbe wie Bodenfliesen

Wandfliesen, selbe Serie wie Bodenfliesen:
Steinzeug (glasiert)
Fliesenraster 100x100mm
Nennmaß Fliese 97x97x6-6,5mm
Optik Uni, Oberfläche seidenmatt

Verlegung:
orthogonal, gleiches Fugenraster
von Boden und Wand
Sockelfliesen müssen an Türzarge
angearbeitet werden

Farbwahl:
Wandfliesen, Bodenfliesen und
Sockelfliesen jeweils in gleicher Farbe
EG: hellgrün - NCS S0510-G
1.OG: hellblau - NCS S2020-R80B
2.OG: graugrün - NCS S3005-B80G

ANSTRICH SANITÄRBEREICHE

Sol-Silikatfarbe nach DIN EN 13 300

Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1
Kontrastverhältnis (Deckvermögen): Klasse 1
Glanzgrad: stumpfmatt
Maximale Korngröße: Fein
Wasserdampfdiffusion: hoch, s_d ≤ 0,01m

Farbe wie Fliesenfarbe des jeweiligen Raums

Freigabe Farbton nach Bemusterung durch Architekt

FLIESEN KÜCHENBEREICH

Bodenfliesen:
Feinsteinzeug
Fliesenraster 150x150mm
Nennmaß Fliese 146x146x7mm
Rutschfestigkeitsklasse R11
Oberfläche matt Feinkorn

Hohlkehlsockel:
Feinsteinzeug
Fliesenraster 75x150mm
mit Aufkantung ca. 4,5mm,
Einbau liegend. Fuge wandseitig
Nennmaß Fliese ca. 80,5x146x5,5mm
Rutschfestigkeitsklasse R10/B
Oberfläche matt Feinkorn,
selbe Serie wie Bodenfliesen

Wandfliesen:
Steinzeugfliese, glasiert,
mit glasierter Kante
Fliesenraster 150x150mm
Nennmaß Fliese 147x147x7mm
Rutschfestigkeitsklasse: keine Anforderung
Oberfläche steinmatt Uni

Verlegung:
orthogonal, gleiches Fugenraster
von Boden und Wand
Sockelfliesen müssen an Türzarge
angearbeitet werden

Farbwahl:
Bodenfliesen und Sockelfliesen
jeweils in gleicher Farbe
grau - NCS S2502-B
Wandfliesen
weiß - NCS S0300-N

ANSTRICH DECKEN KÜCHE + WÄNDE SANITÄRBEREICHE

Sol-Silikatfarbe nach DIN EN 13 300

Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1
Kontrastverhältnis (Deckvermögen): Klasse 1
Glanzgrad: stumpfmatt
Maximale Korngröße: Fein
Wasserdampfdiffusion: hoch, s_d ≤ 0,01m

Sanitärbereiche:
Farbe wie Fliesenfarbe des jeweiligen Raums

Küchenbereich Decken und Wände:
Farbe weiß

Freigabe Farbton nach
Bemusterung durch Architekt

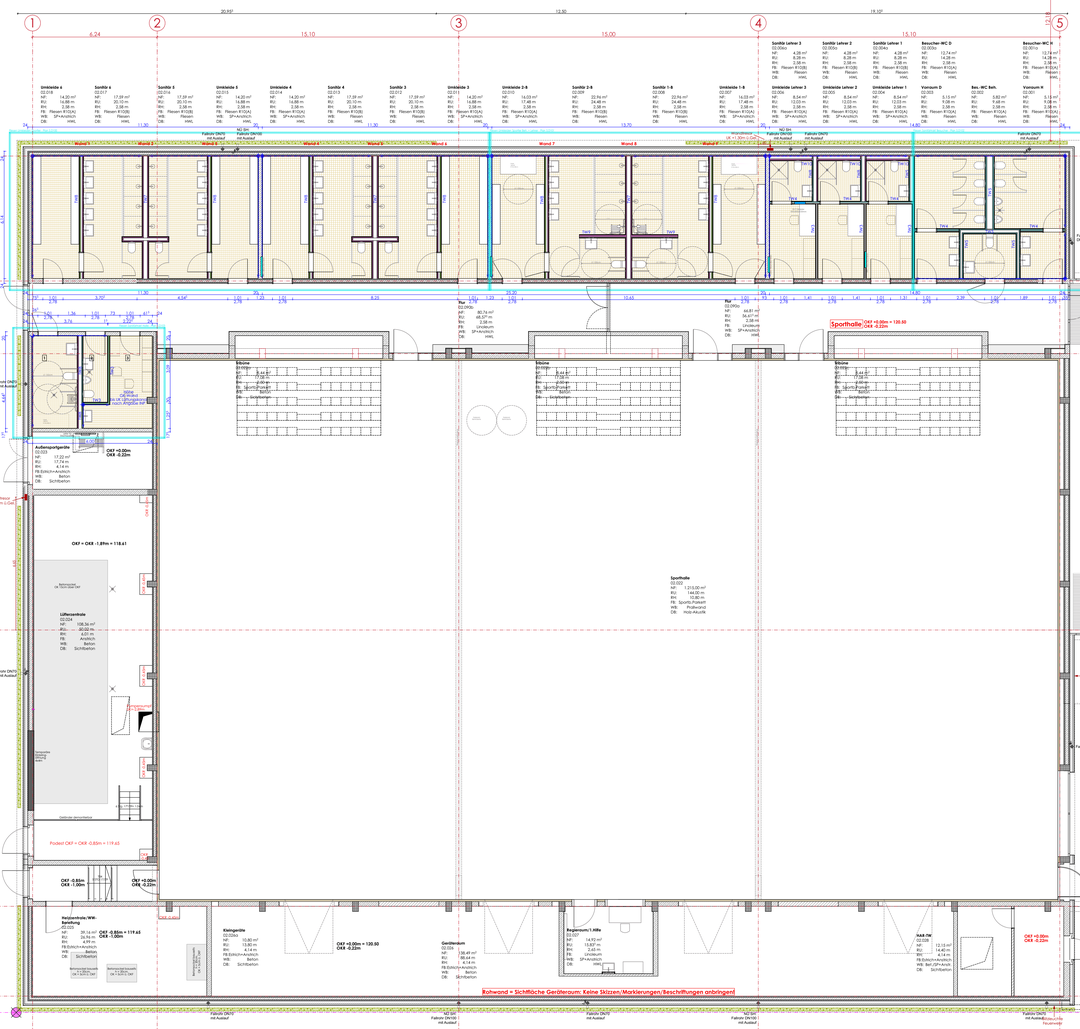
Sporthalle OKF +0.00m = 120.50
Sporthalle OKF -0.22m
Rollwand = Sichtfreie Geräteraum: Keine Skizzen/Markierungen/Beschriftungen anbringen!
Bereich Spannbetondecke! Bohren nur in Abstimmung mit Bauleitung!
Bohrverbots-zone Decke!
EG Foyer OKF +0.00m = 120.50 NHN OKR -0.22m = 120.28 NHN
EG OKF +0.85m = 121.35 NHN OKR +0.63m = 121.13 NHN
OKF = OKR -1.89m = 118.61
Pocket OKF = OKR -0.85m = 119.65
Fallrohr DN70 mit Ausleuchtung
Fallrohr DN70 mit Ausleuchtung, Rückschlagventil
Fallrohr DN70 mit Ausleuchtung, Rückschlagventil, Reinigungsöffnung
Fallrohr DN70 mit Ausleuchtung, Rückschlagventil, Reinigungsöffnung, Geruchsverschluss
Fallrohr DN70 mit Ausleuchtung, Rückschlagventil, Reinigungsöffnung, Geruchsverschluss, Siphon
Fallrohr DN70
Fallrohr DN70 mit Ausleuchtung, Rückschlagventil, Reinigungsöffnung, Geruchsverschluss, Siphon
Fallrohr DN70 mit Ausleuchtung, Rückschlagventil, Reinigungsöffnung, Geruchsverschluss, Siphon
Fallrohr DN70 mit Ausleuchtung, Rückschlagventil, Reinigungsöffnung, Geruchsverschluss, Siphon
Fallrohr DN70 mit Ausleuchtung, Rückschlagventil, Reinigungsöffnung, Geruchsverschluss, Siphon
Fallrohr DN70 mit Ausleuchtung, Rückschlagventil, Reinigungsöffnung, Geruchsverschluss, Siphon
Fallrohr DN70
Fallrohr DN70 mit Ausleuchtung, Rückschlagventil, Reinigungsöffnung, Geruchsverschluss, Siphon