




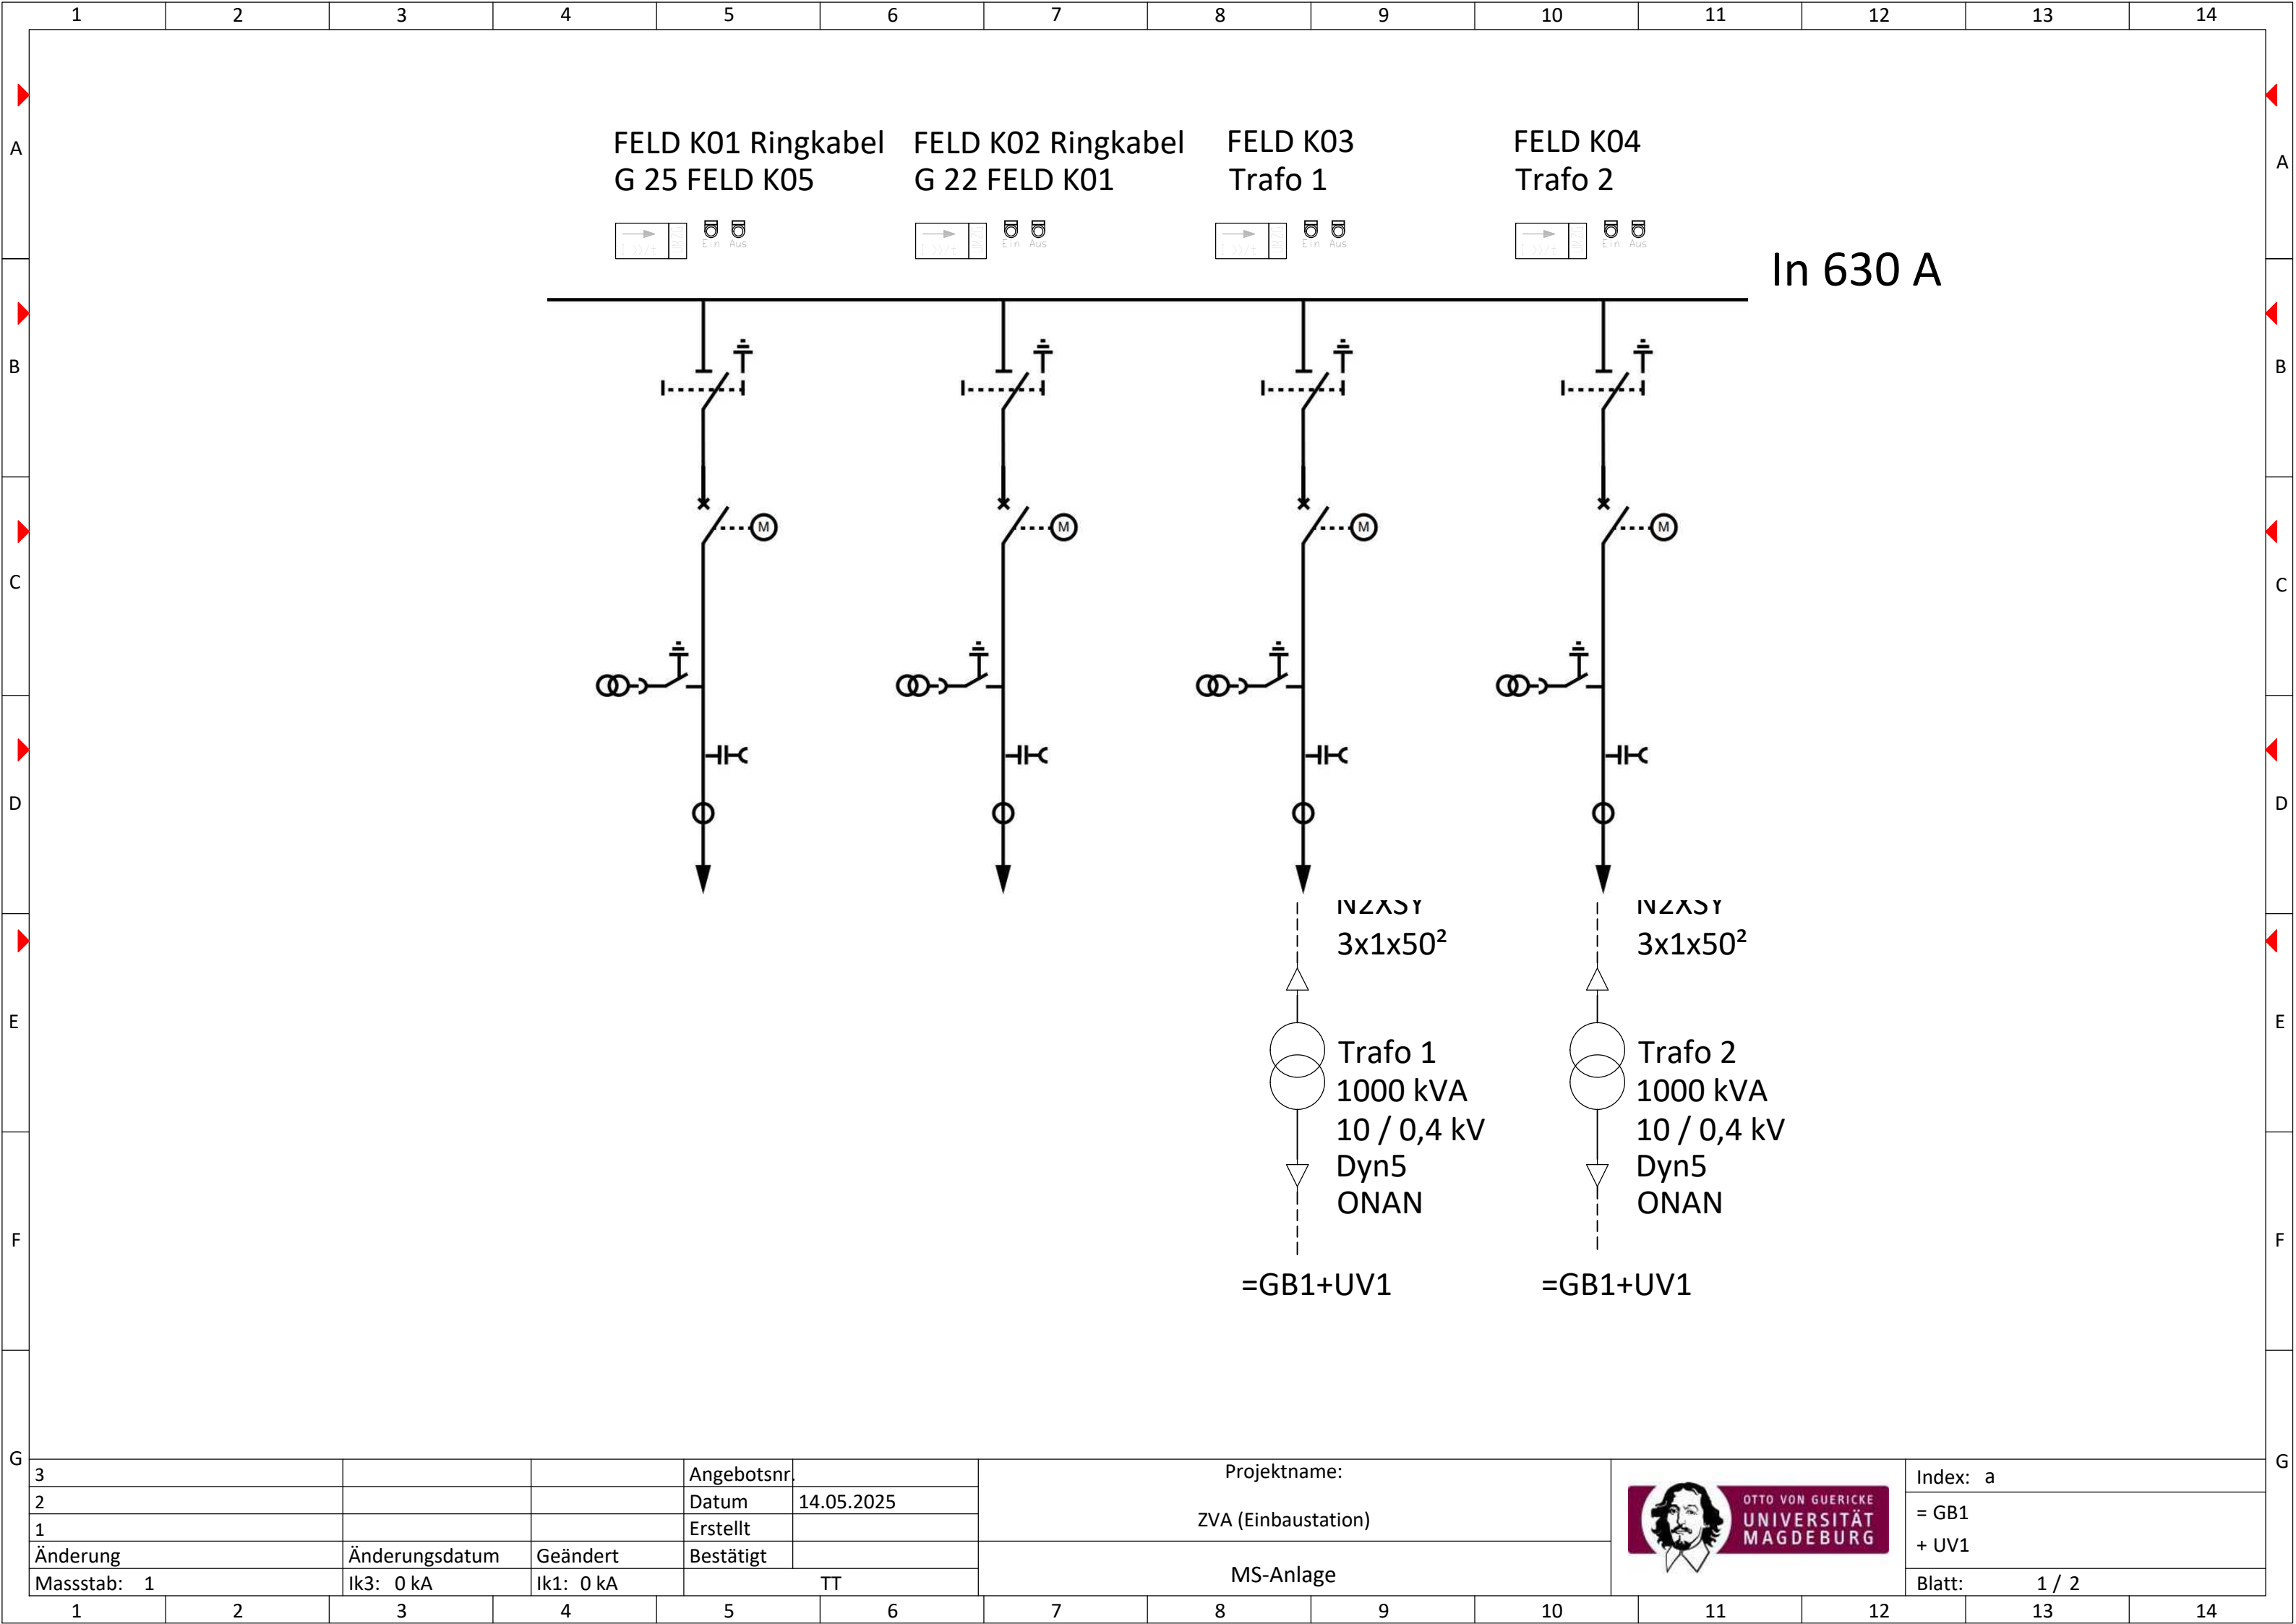

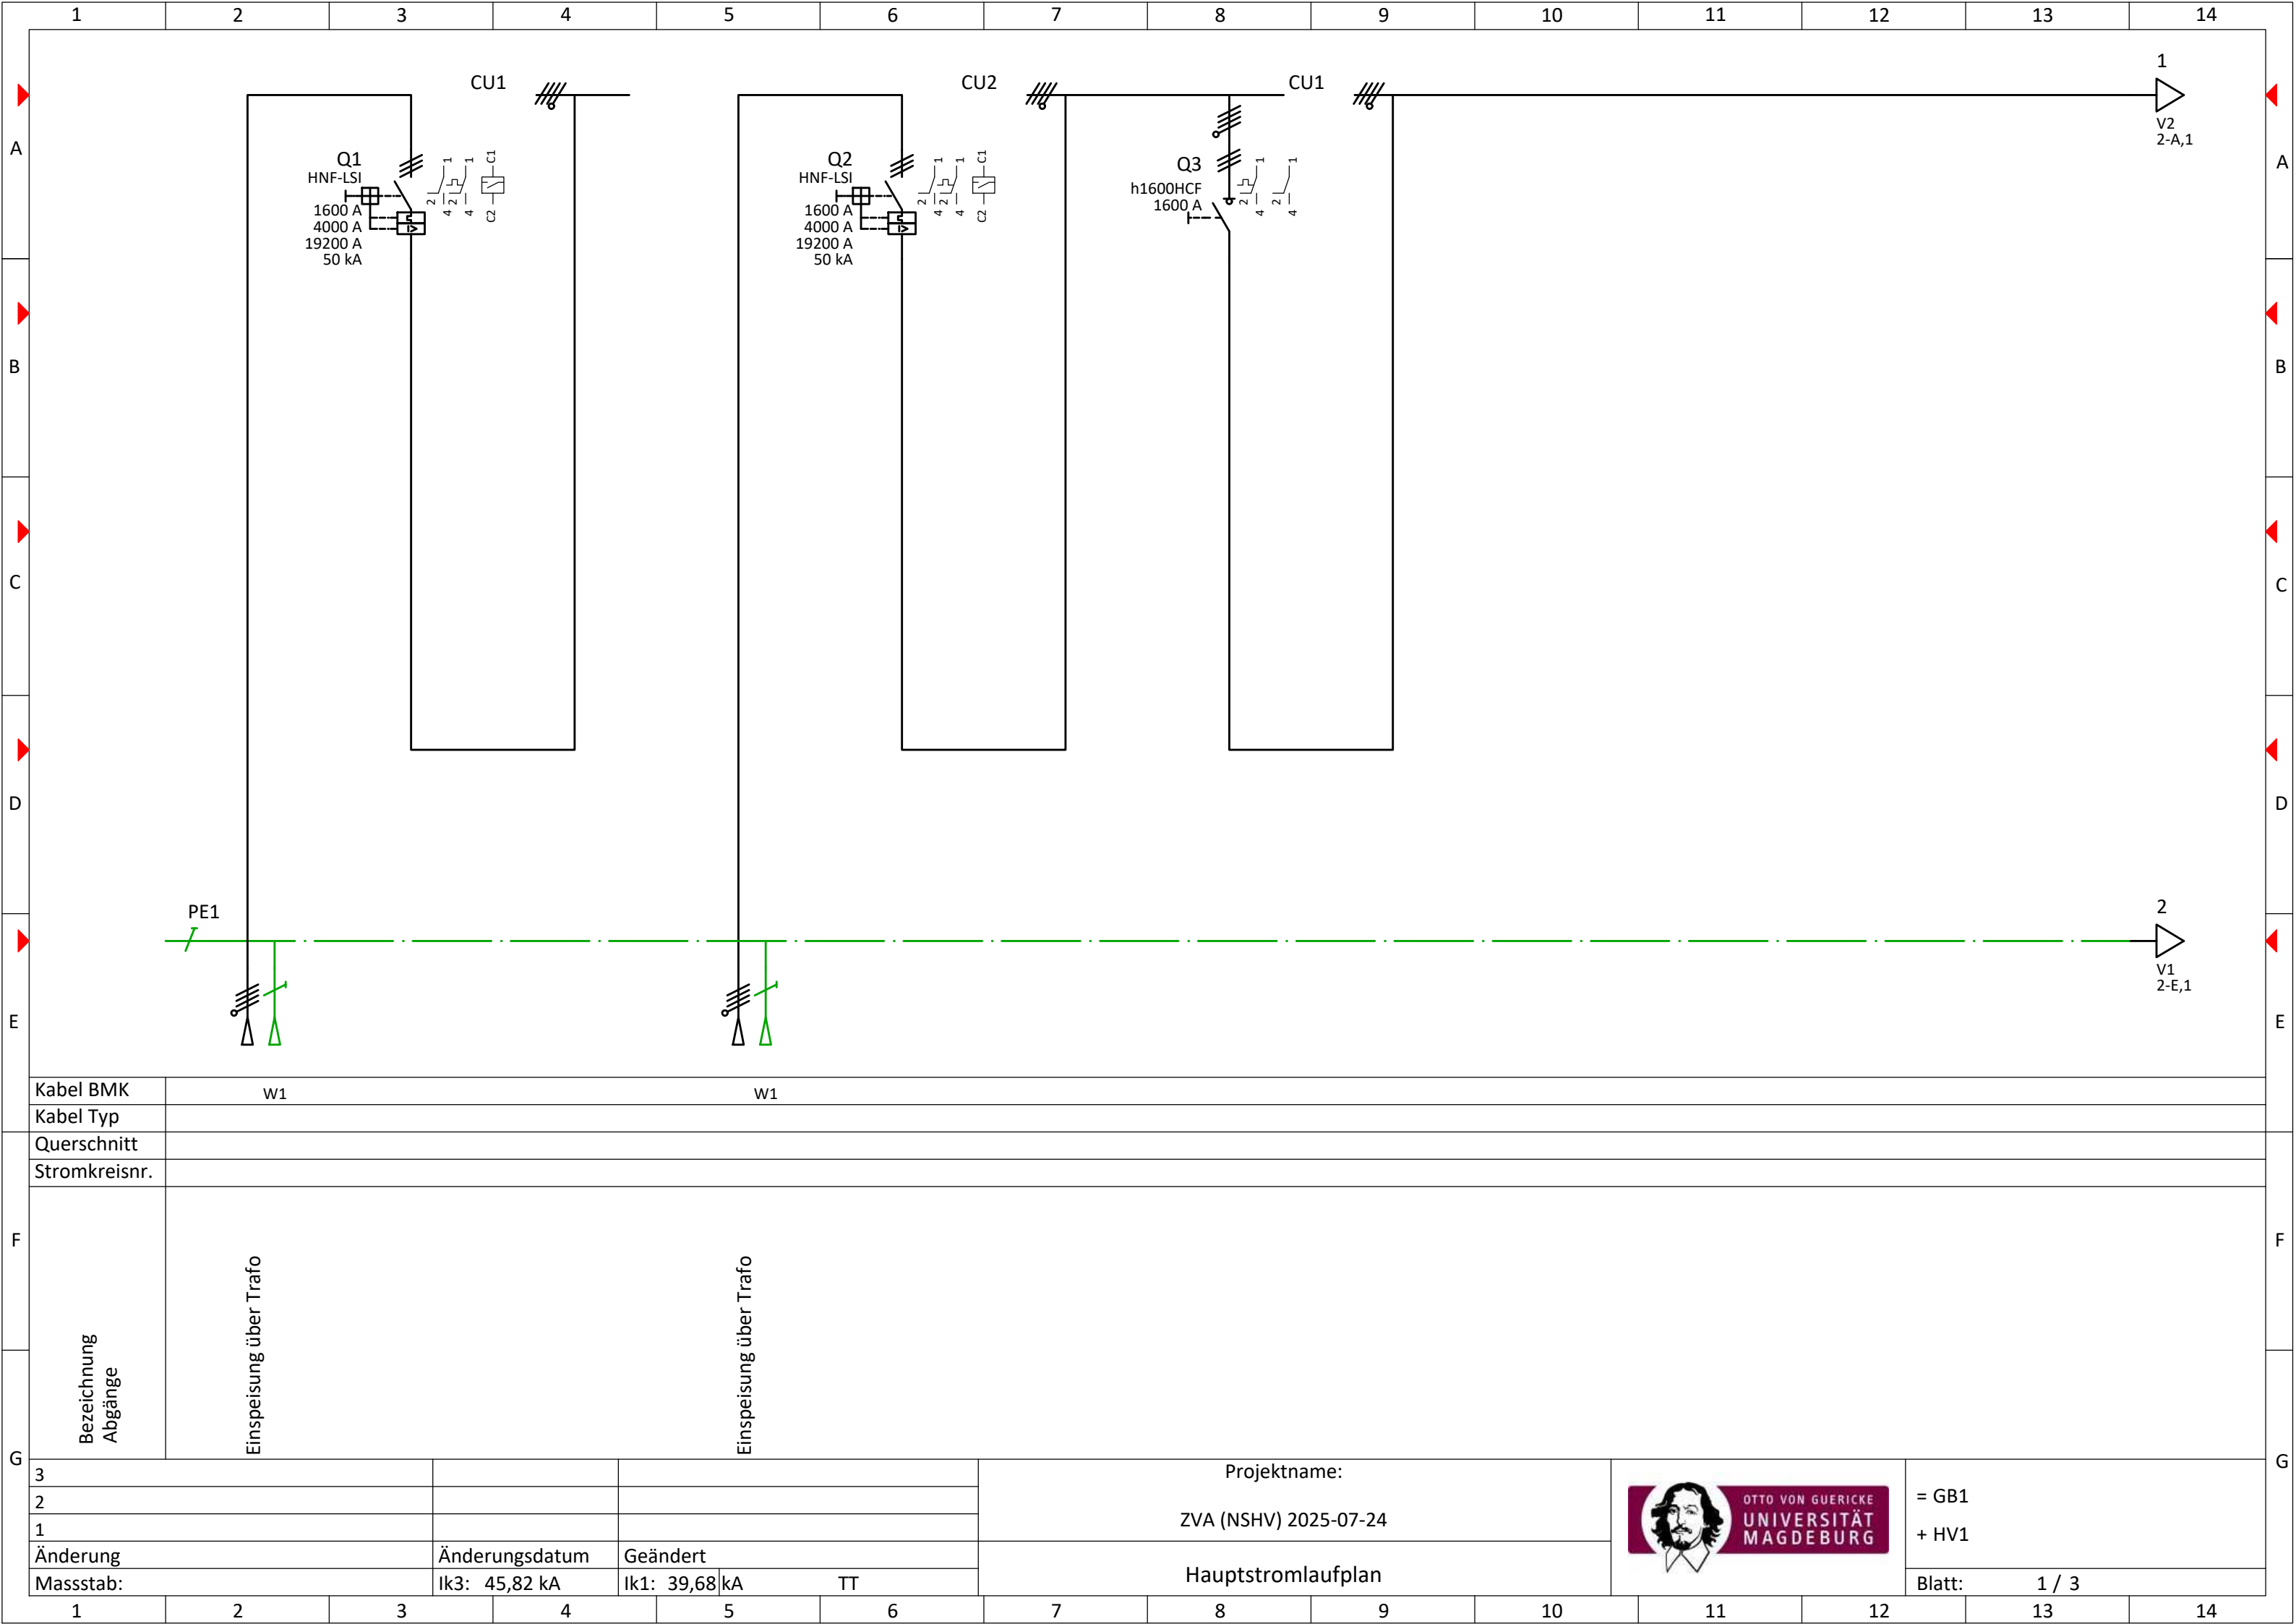

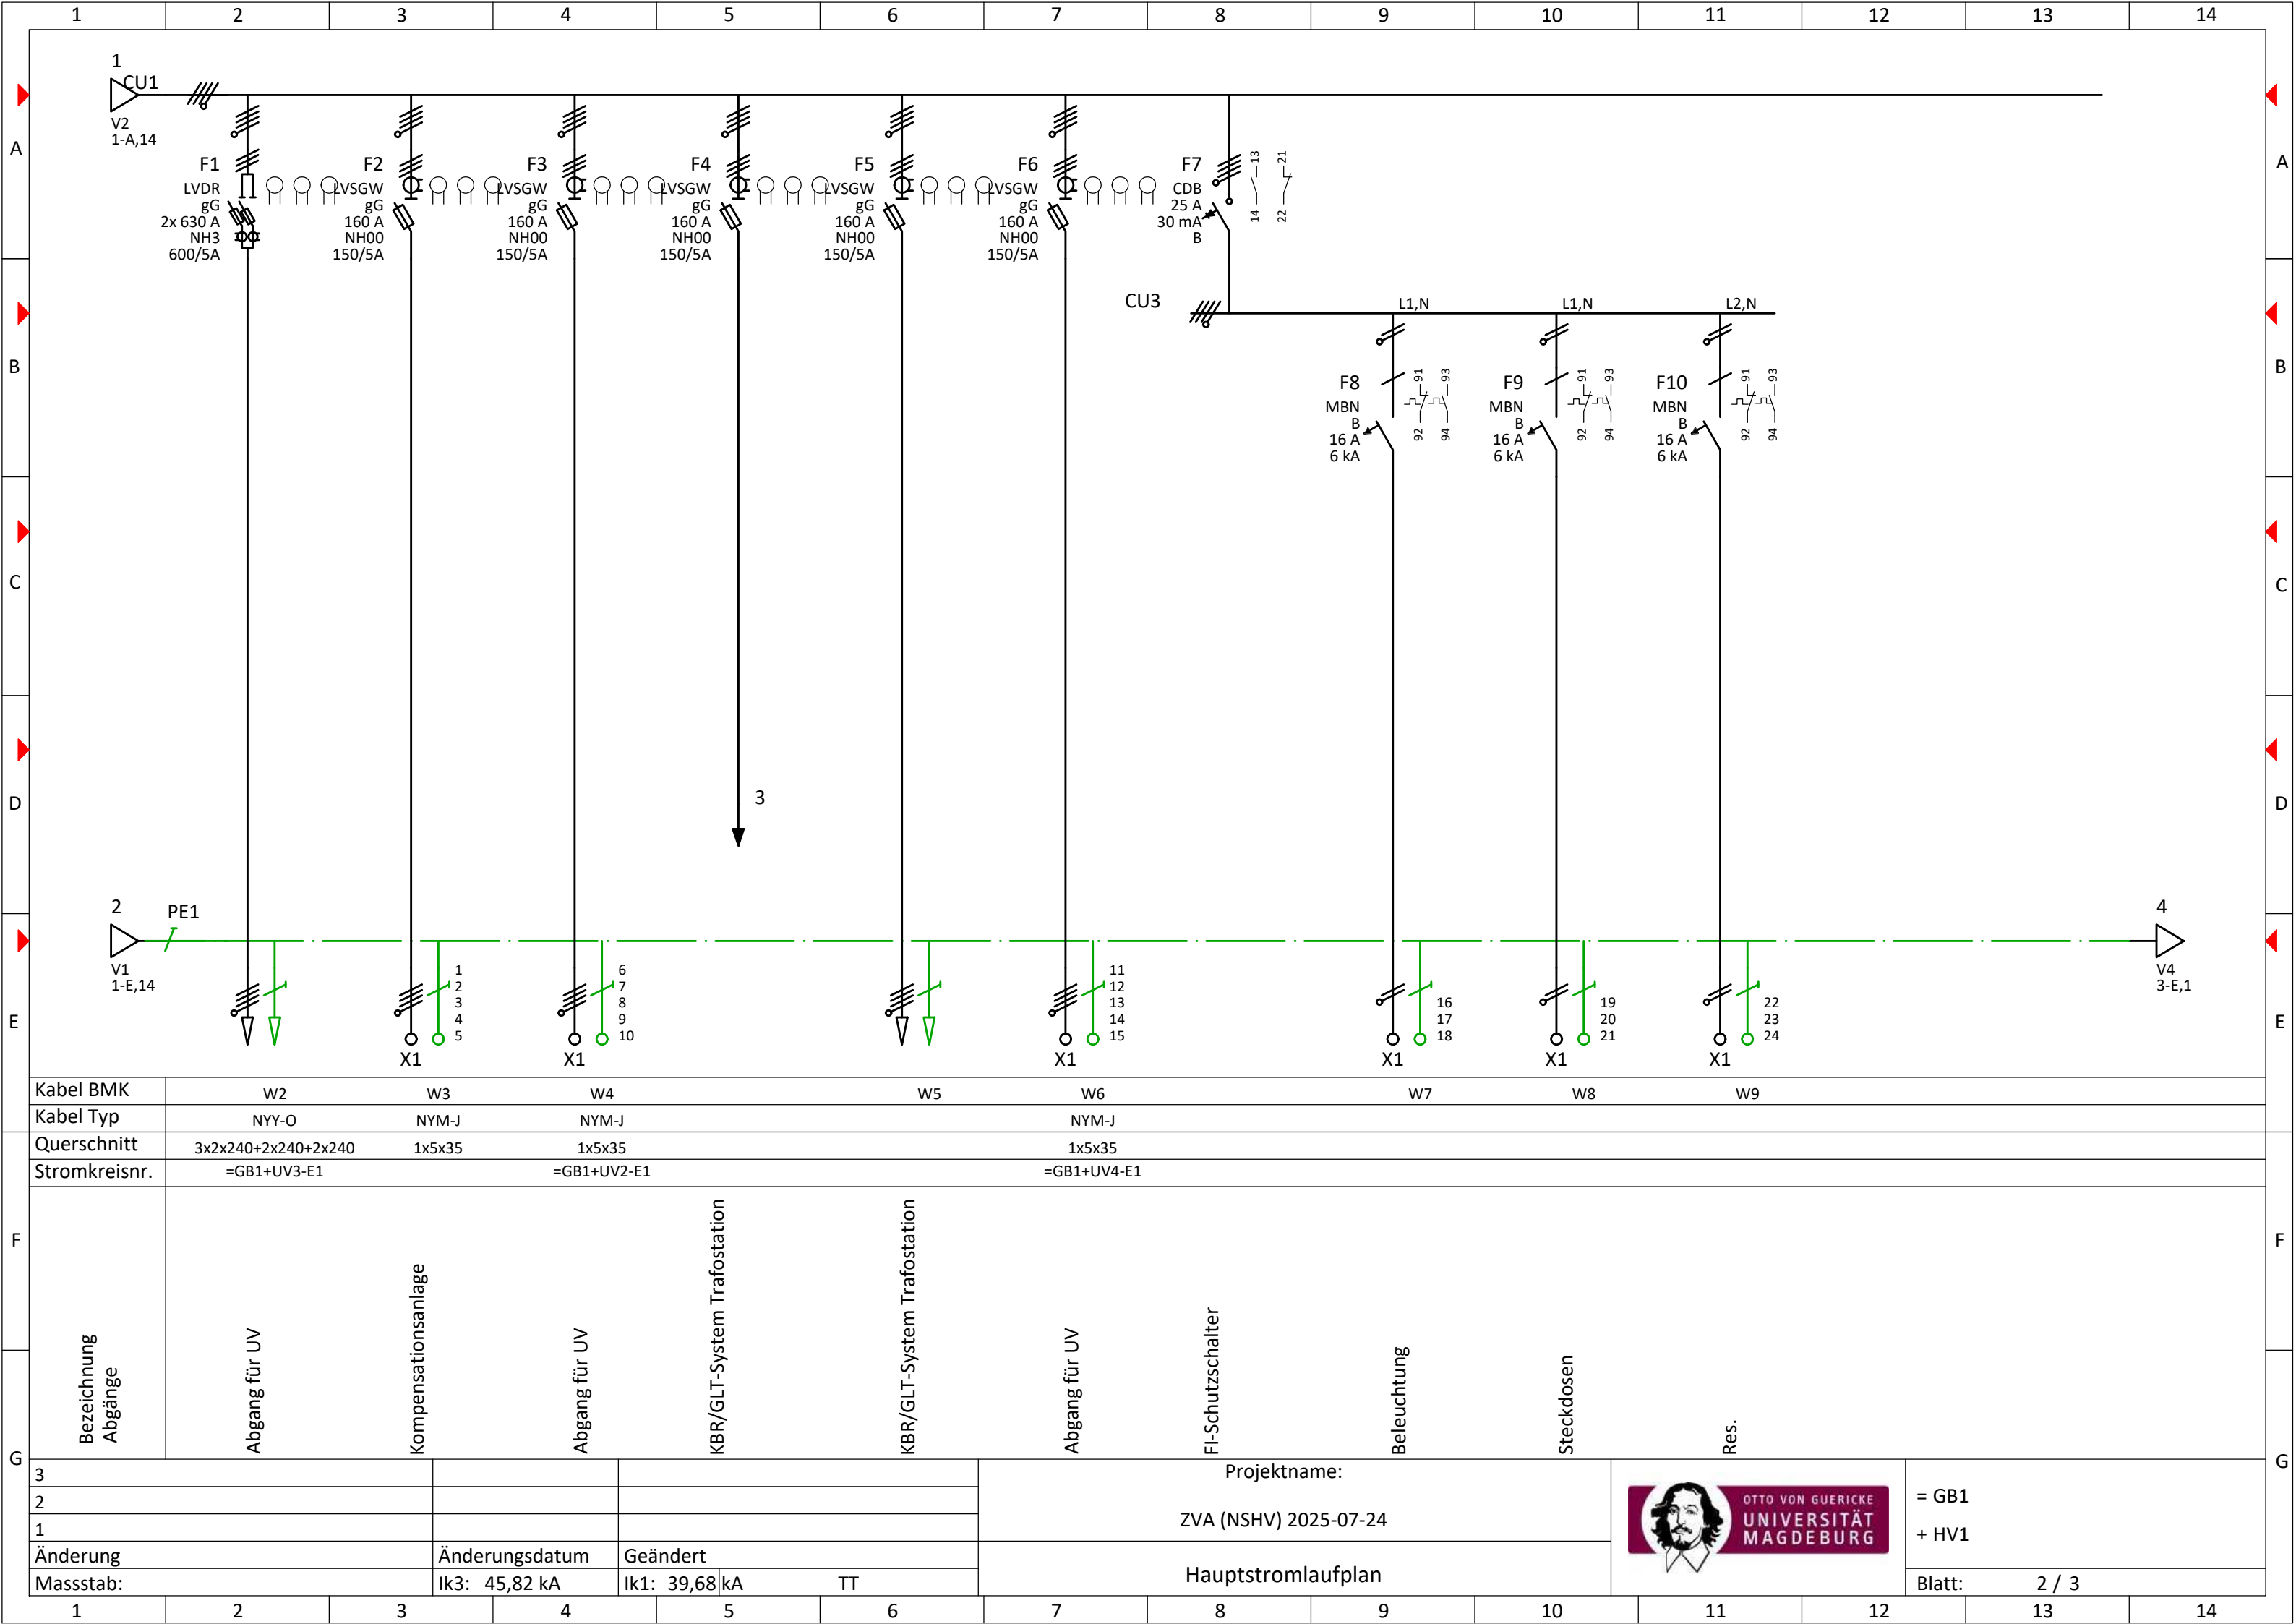

Kabel BMK	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9
Kabel Typ	NY Y-O	NY M-J	NY M-J		NY M-J			
Querschnitt	3x2x240+2x240+2x240	1x5x35	1x5x35		1x5x35			
Stromkreisnr.	=GB1+UV3-E1		=GB1+UV2-E1		=GB1+UV4-E1			

Bezeichnung Abgänge	Abgang für UV	Kompensationsanlage	Abgang für UV	KBR/GLT-System Trafostation	KBR/GLT-System Trafostation	Abgang für UV	FI-Schutzschalter	Beleuchtung	Steckdosen	Res.
---------------------	---------------	---------------------	---------------	-----------------------------	-----------------------------	---------------	-------------------	-------------	------------	------

3			Projektname:					= GB1 + HV1	
2			ZVA (NSHV) 2025-07-24						
1									
Änderung	Änderungsdatum	Geändert		Hauptstromlaufplan					Blatt: 2 / 3
Massstab:	Ik3: 45,82 kA	Ik1: 39,68 kA	TT						

