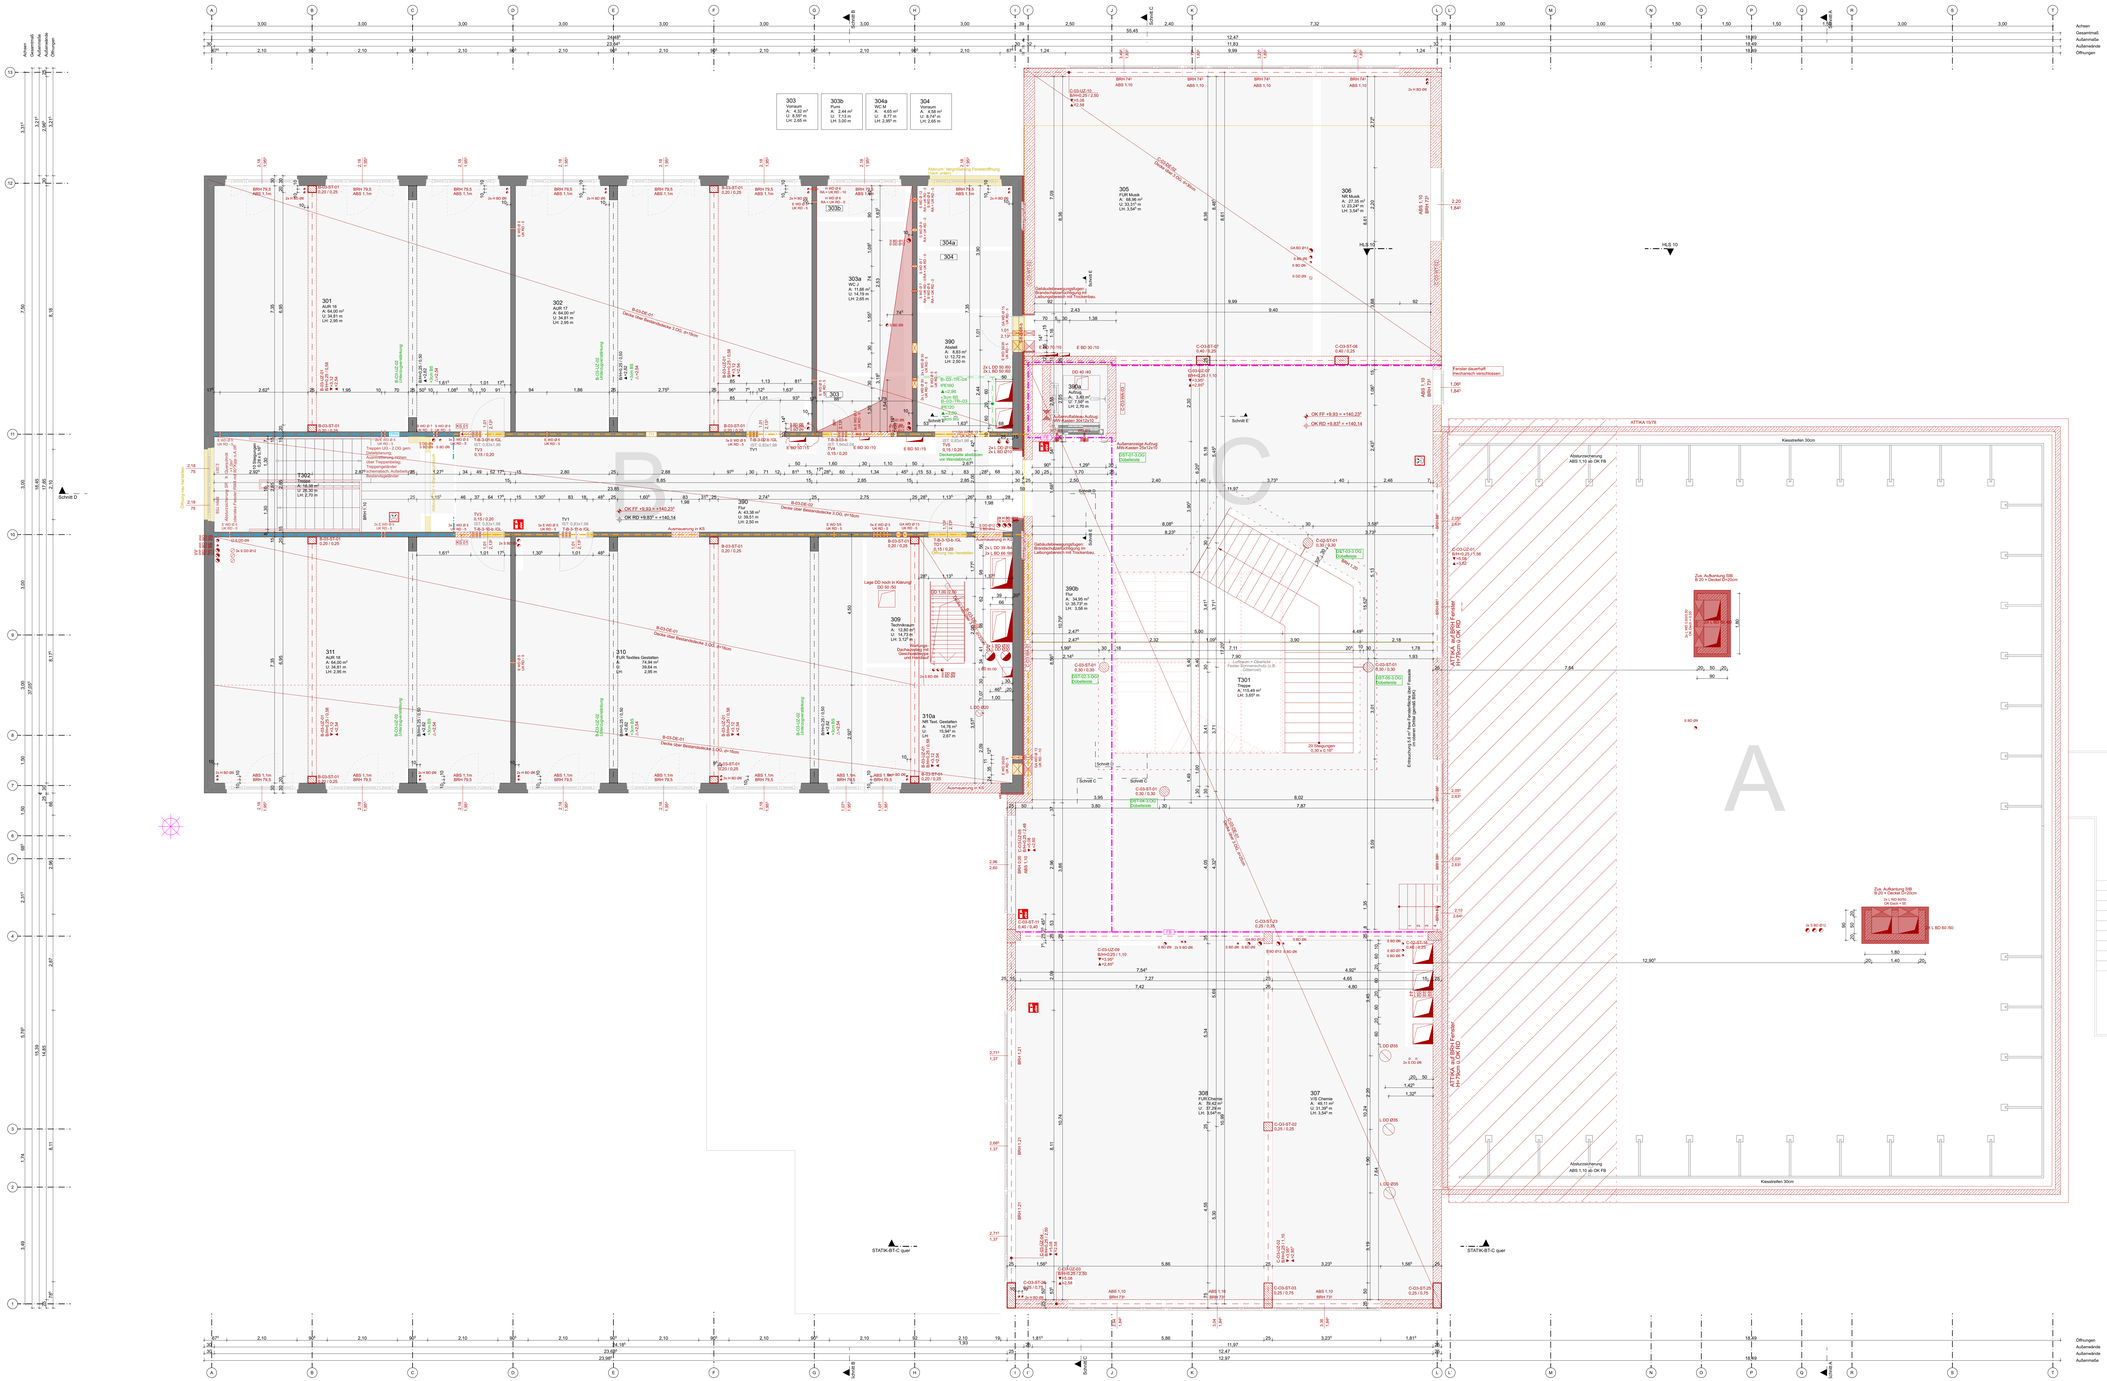

Legende

Bestand	
Abbruch	
Neubau	
Neubau, Stahl	

Materialschraffuren

Stahlbeton	
Mauerwerk	
Estrich, Magnesiten	
Dämmung weich	
Dämmung hart	
Putz	
Stahl	
Naturstein	
Gabione	
Kies	
Bettenfestiger	
Saubertuch/Folier	

Abkürzungen

UK	Unterkante
OK	Oberkante
UZ	Unterzug
BRH	Brüstungshöhe
ABS	Abstutzscheibung
RD	Rohrdecke
FD	Fertigdecke
FFB	Fertigfußboden
DA	Ahorngdecke
RO	Revisionsöffnung
BF	Bewegungsfuge Estrich
OL	Oberlicht
LH	Lichte Höhe

Durchbrüche

DD	Deckendurchbruch
BD	Bodendurchbruch
WD	Wanddurchbruch
RS	Rauchschutzklappe
KSD	Kernbohrung Decke
KSB	Kernbohrung Boden
AS 1,0	Ausmauerung KS nachträglich im Bestand anschließen

Achsen

A — Achse

1/2 — Schnittlinie

Oberflächenstempel

Decke

GK	Gipskarton, GD gespachtelt, gestrichen
UK	Akustikdecke
U60	F30 Unterhangdecke
U60G	F30 Unterhangdecke + GK GD gespachtelt
U60A	F30 Unterhangdecke + Akustikdecke

Fußboden

PL	Linoleum auf Estrich
FF	Fliesen auf Estrich
FFA	Fliesen auf Estrich - abstellfug
FT	Terrazzoplatten auf Estrich
FM	Sauberlaufmatte auf Estrich
FE	Estrich, gestrichen

Wände

MF	Mauerwerk, verputzt, gestrichen
MFF	Mauerwerk, verputzt, gefliest
MDP	Mauerwerk, Innendämmung, verputzt, gestrichen
TG	Trockenbau, GD, gespachtelt, gestrichen
TF	Trockenbau, gespachtelt, gefliest
BF	Beton, verputzt, gestrichen
BFF	Beton, verputzt, gefliest
GF	Glaswandelement
MTM	Mobile Trennwand

OK Fertigmaß

Wandoberflächen — Deckenoberfläche — Fußbodenoberfläche

Brandschutz

T30 a =	Treppenraumwand F30 A-HM, im Bestand abweichend F60
F30 a =	Wand Feuerbeständig F30, im Bestand abweichend F60
T30 =	Wand Feuerhemmend F30
F30	feuerhemmend
F60	feuerhemmend
F90	feuerbeständig
GS0	Verglasung GS0
RS	Rauchschutztür
DS	Tür dicht/schließend
IBO	Tür im Betrieb offen
FSA	Fluchttürsicherung
EW	Einbruchwand
TW	Trennwand

Höhenkoten:

+0,00 = ± NHN	UK RD
+0,00 = ± NHN	UK FD
+0,00 = ± NHN	OK FD
+0,00 = ± NHN	OK RD
±0,00 = ±0,0 NHN OK FFB	
±0,00 = ±0,0 NHN OK RD	

Türstempel:

T-B-0-01-01

T-Bauteil-Etage-Nummer-(b)
b: barrierefrei
Öffnungsgröße = 90 cm Durchgangslichte

Raumstempel:

001	Raumnummer
Lehrerzimmer	Raumname
A: 85,93 m2	Fläche nach DIN277
U: 37,00 m	Umfang
LH: 2,875	lichte Raumhöhe

Fensterstempel:

F-B-0-01 — F-Etage-Bauteil-Nr.
Brandschutz — Verschattung Innen
Transmission — Verschattung Außen
SSV g =0,36 — SSV: Sonnenschutzverglasung
WSV: Wärmeschutzverglasung

Stützenstempel:

C-0-07-24	Bezeichnung entspr. Positionsplan
E:40 / 0,25	Profil oder Breite/Höhe

Unterzugstempel:

A-01-02-01	Bezeichnung entspr. Positionsplan
HEA300	Profil oder Breite/Höhe
▼ 2,91	OK Träger Rohr
▲ 2,71	UK Träger Rohr
>Kon BS	Brandschutzbekleidung entsprechend Statik

Bemerkungen:

Angegebener Maßstab gilt nur bei Ausgabe in originaler Blattgröße!
Alle Maße sind zu prüfen!
Erstellt die Ausführungsplanung o. deren Subunternehmer eigene Schwarz-Weiß-Kopien, so ist die entsprechende Leistungsbeschreibung:
Gültig nur in Verbindung mit den Plänen und Angaben der Tragwerksplanung und sonstiger Fachpläne!
Alle Maße sind vor Beginn der Arbeiten eigenverantwortlich durch den Auftragnehmer zu prüfen, insbesondere die Übereinstimmung mit dem Bestand!
Unstimmigkeiten sind der Objektüberwachung vor Arbeitsbeginn mitzuteilen.
Die Pläne sind Bestandteil der Ausführungsplanung und müssen untereinander konsistent, Oberflächen und Ansichtsseiten mit der Bauleitung abzustimmen.
Die Angaben für Entwässerung, Heizung, Lüftung und Elektro sowie das Verlegen des Fundamentererders etc. sind den Ausführungsplänen der Fachingenieure zu entnehmen!
Angaben zu Fensterbrüstungen, beziehen sich stets die absoluten Höhenangaben (BRH, Beuthöhe, etc.) auf OK FFB.
Angabe BRH bezieht sich auf OK Fensterbank innen.
Angaben zu Fensterbrüstungen, beziehen sich auf die Rohbaulichte / Maueröffnungsmaß.
Sollen nicht gewischt angegeben, werden alle Innenbreite isoolinsch ausgeführt.
Alle Stahltrager sind mit Zum Versatz zur UK RD anzubauen und kraftschlüssig zu verfugen. Leitungsdurchführungen sind ggf. zu bewachten.

Höhenbezug:

± 0,00 = 130,305 ü. DHHH 2016

Index	Änderungen	Datum	Name