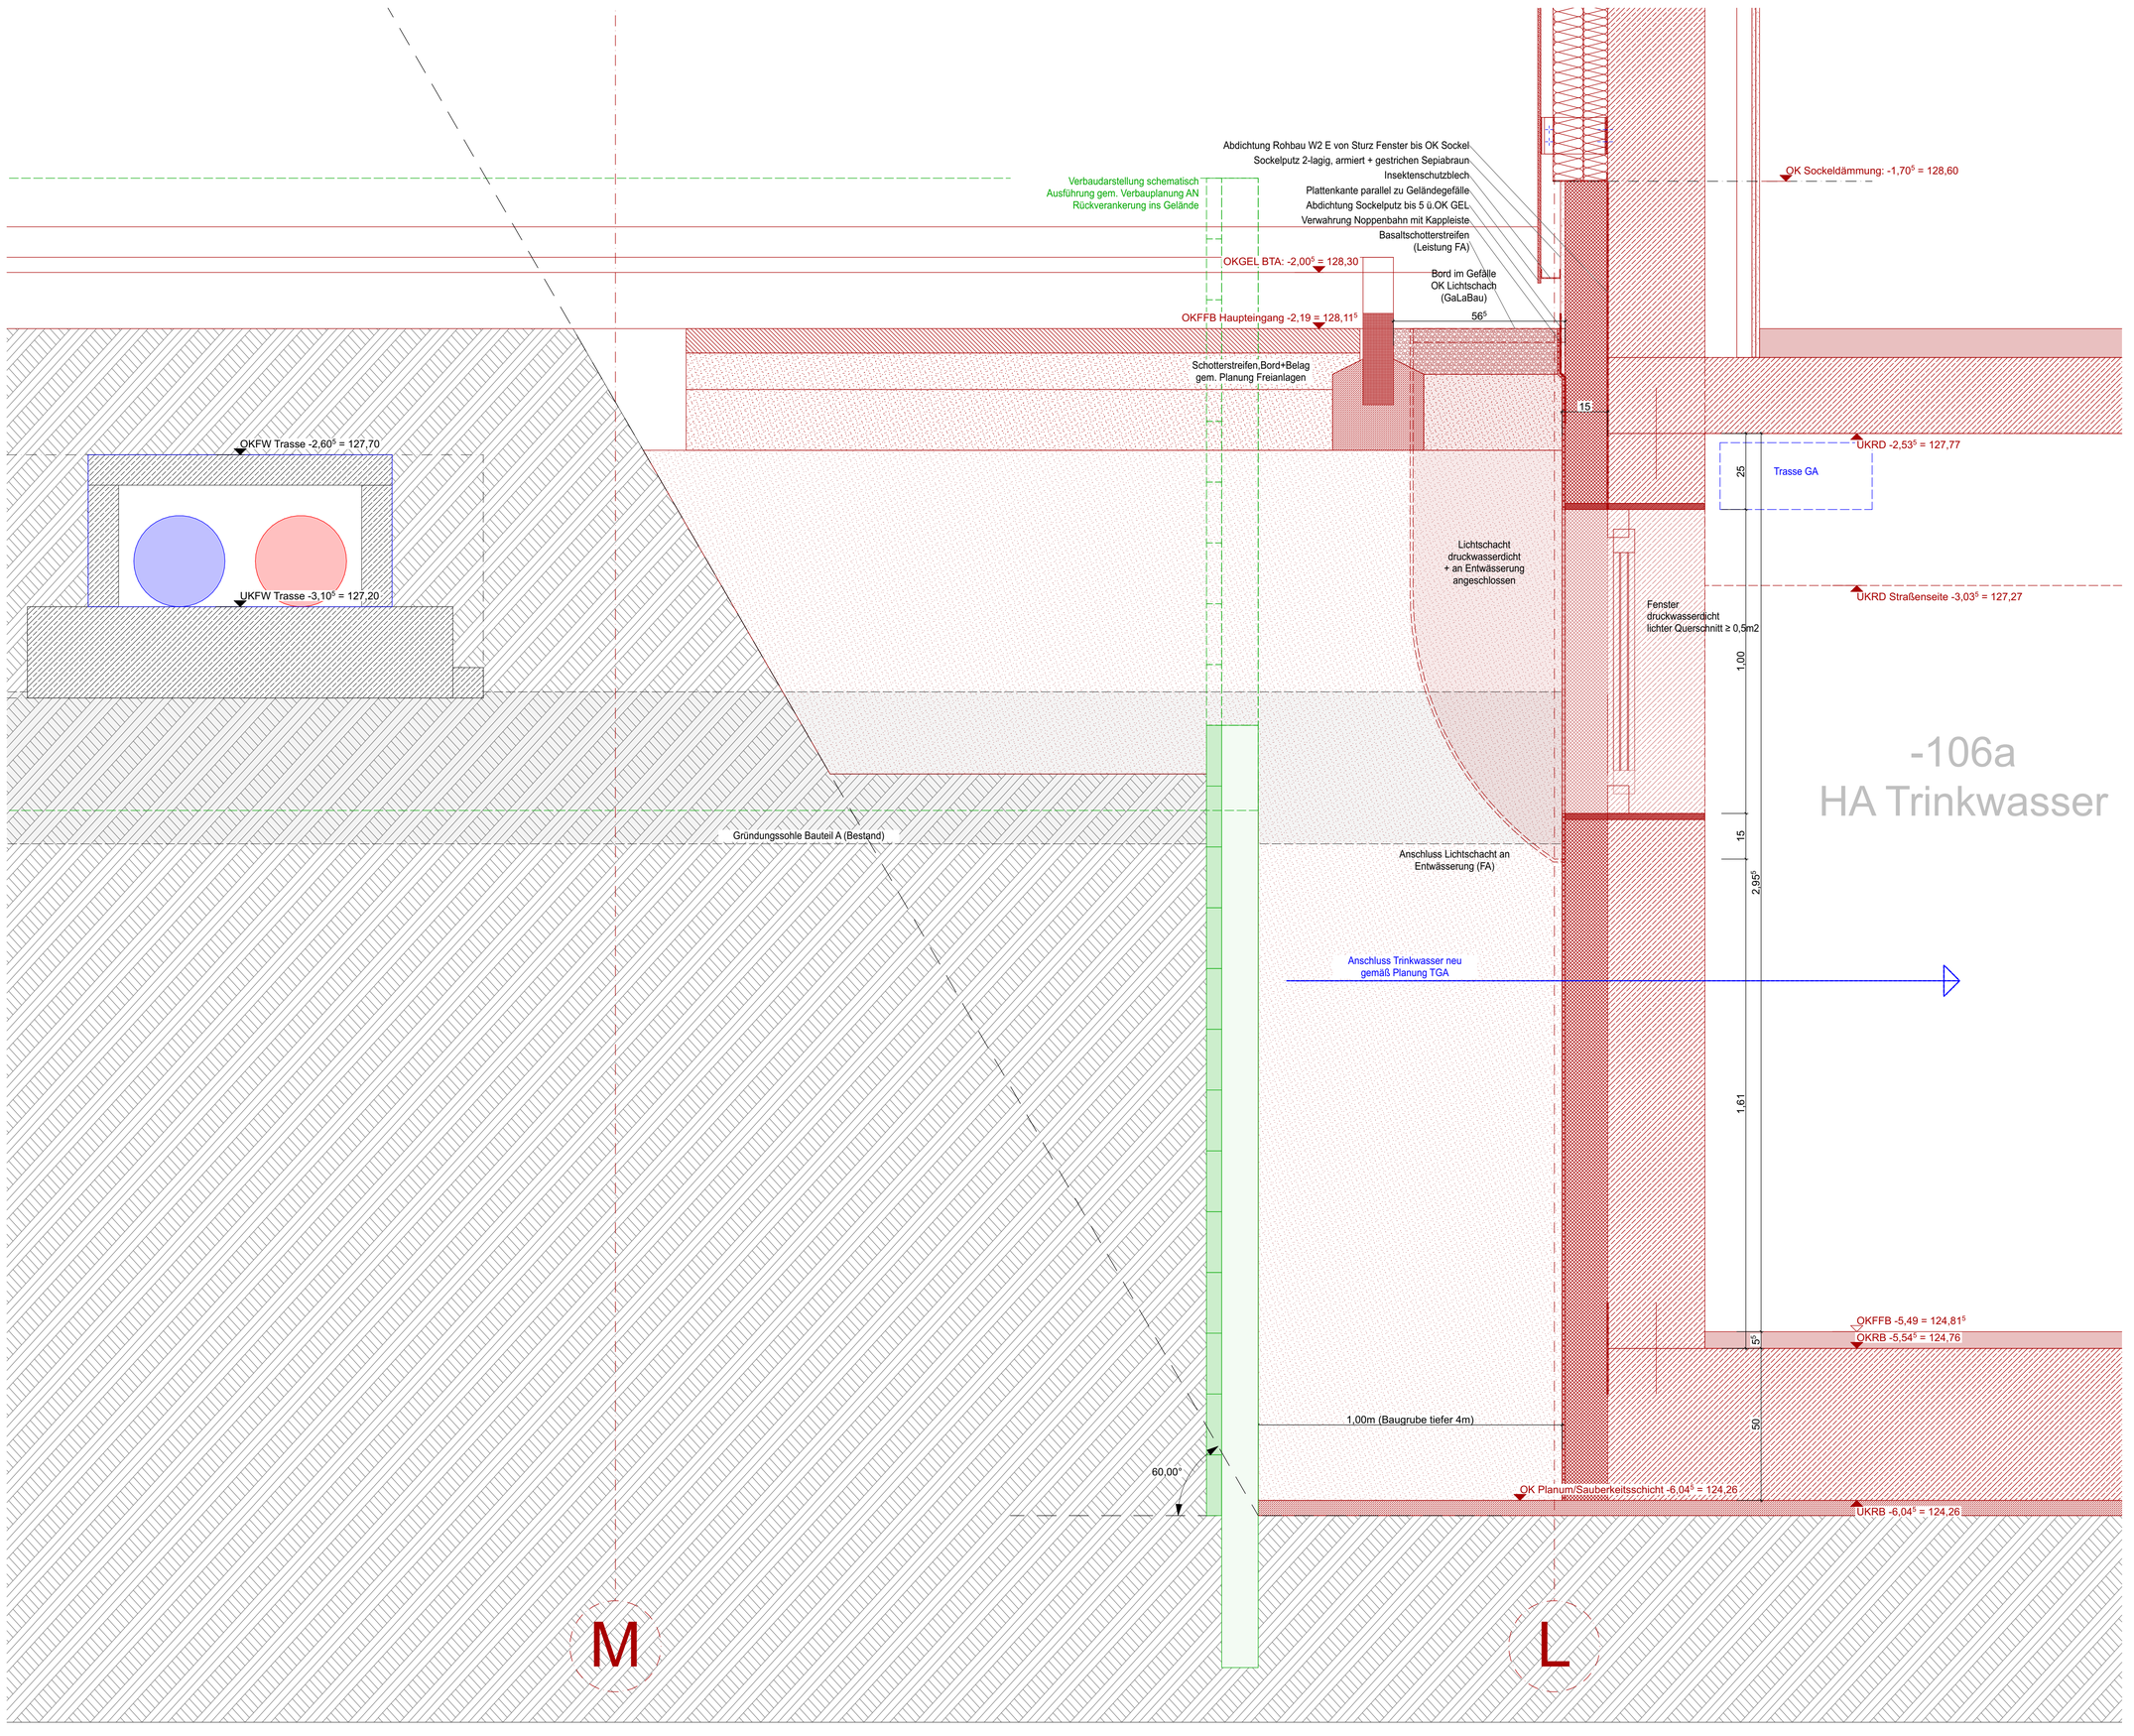

-106a
HA Trinkwasser

Legende

- Bestand
- Abbruch
- Neubau
- Neubau, Stahl

Materialschraffuren

- Stahlbeton
- Mauerwerk
- Estrich, Magerbeton
- Dämmung weich
- Dämmung hart
- Putz
- Stahl
- Naturstein
- Gelände
- Kies
- Betonfertigteil
- Sauberlauf/Gitter

A — Achse

B-B — Schnittlinie

Abkürzungen

UK	Unterkante
OK	Oberkante
UZ	Unterzug
BRH	Brüstungshöhe
ABS	Absturzsicherung
RD	Rohdecke
FD	Fertigdecke
FFB	Fertigfußboden
DA	Abhangdecke
RO	Revisionsöffnung
BF	Bewegungsfuge Estrich
OL	Oberlicht
LH	Lichte Höhe

Durchbrüche

DD	Deckendurchbruch
BD	Bodendurchbruch
WD	Wanddurchbruch
WS	Wandschlitz
KBD	Kernbohrung Decke
KBB	Kernbohrung Boden
KS 01	Ausmauerung KS kraftschlüssig an Bestand anschließen

Höhenkoten:

- ▲ +0,00 = m ü.NHN — UK RD
- △ +0,00 = m ü. NHN — UK FD
- ▽ +0,00 = m ü. NHN — OK FFB
- ▼ +0,00 = m ü. NHN — OK RD
- +0,00 = +m ü. NHN OK FFB
- +0,00 = +m ü. NHN OK RD

Türstempel:

T-B-0-01-(b)

T-Bauteil-Etage-Nummer-(b)
b: barrierefrei
Öffnungsflügel > 90 cm Durchgangslichte

Raumstempel:

001 — Raumnummer
Leterzimmer — Raumname
A: 85,93 m2 — Fläche nach DIN277
U: 42,81 m — Umfang
LH: 2,975 — lichte Raumhöhe

Fensterstempel:

F-B-0-01 — F-Etage-Bauteil-Nr.

Blendschutz — Verschattung Innen
Textilscreen — Verschattung Außen
SSV g =0,36 — SSV: Sonnenschutzvergl.
WSV: Wärmeschutzvergl.

Stützenstempel:

C-EG-ST-24 — Bezeichnung entspr. Positionsplan
0,40 / 0,25 — Profil oder Breite/Höhe

Unterzugstempel:

A-EG-UZ-01 — Bezeichnung entspr. Positionsplan
HEA360 — Profil oder Breite/Höhe

▼ 2,81 — OK Träger Roh
▲ 2,71 — UK Träger Roh
+3cm BS — Brandschutzverkleidung entsprechend Statik

Bemerkungen:

- Angegebener Maßstab gilt nur bei Ausgabe in originaler Blattgröße!
- Der Plan ist im Original farbig.
  Erstellt die Ausführungsfirma o. deren Subunternehmer eigene Schwarz-Weiß-Kopien, so ist die eindeutige Lesbarkeit sicherzustellen.
- Gültig nur in Verbindung mit den Plänen und Angaben der Tragwerksplanung und sonstiger Fachplaner.
- Alle Maße sind vor Baubeginn eigenverantwortlich durch den Auftragnehmer zu prüfen, insbesondere die Übereinstimmung mit dem Bestand!
- Unstimmigkeiten sind der Objektüberwachung vor Arbeitsbeginn mitzuteilen.
- Alle Ein-/ Aufbauten sind vor der Produktion/ Einbau hinsichtlich Konstruktion, Oberflächen und Anschlüssen mit der Bauleitung abzustimmen.
- Die Angaben für Entwässerung, Heizung, Lüftung und Elektro sowie das Verlegen des Fundamenterders etc. sind den Ausführungsplänen der Fachingenieure zu entnehmen!
- Sofern nicht gesondert angegeben, beziehen sich alle absoluten Höhenangaben (BRH, Sturzhöhe, etc.) auf OK FFB.
  Angabe BRH bezieht sich auf OK Fensterbank innen.
- Alle Tür-und Fenstermaße beziehen sich auf die Architekturlichte / Maueröffnungsmaß.
- Sofern nicht gesondert angegeben, werden alle Vorwände raumhoch ausgeführt.
- Alle Stahlträger sind mit 2cm Versatz zur UK RD einzubauen und kraftschlüssig zu verfugen. Leitungsdurchführungen sind ggf. zu beachten.

Höhenbezug:

± 0,00 = 130,305 ü. DHHH 2016

Index	Art der Änderung	Datum	Name
0	Planstand zur Abstimmung (LPH 5 - Ausführungsplanung)	TT.MM.JJJJ	Gez.

Zur Verifizierung des Planes können Abbildungsmaße der Fenster und Türen bzw. nicht vermaßte Elemente oder Bereiche aus dem Plan abgegriffen werden.

STADT LEIPZIG
Amt für Gebäudemanagement
Neues Rathaus, 04092 Leipzig

Objekt

Oberschule Zum Wäldchen 4
04329 Leipzig
Modernisierung und Nutzungsänderung

Auftraggeber

Stadt Leipzig
Martin-Luther-Ring 4/6
04109 Leipzig
Tel.:
Fax:
Email:

Architekt

Fachplaner
Fachplaner
Straße, Hausnummer
PLZ, Ort
Tel.:
Fax:
Email:

Übersicht

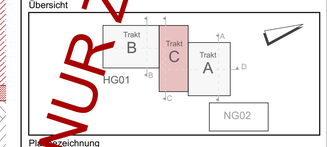

Planbezeichnung

TW Anschluss / Lichtschacht
Hauptgebäude

Leistungsphase

05 - Ausführungsplanung

Datei:			Blattnr.:
002674g001_5_ARC_D208-(TW Anschluss/Lichtschacht)			
gezeichnet:	Datum: 24.07.25	Format: 1,539 x 0,841	Maßstab: 1:10

NUR ZUR AUSSCHREIBUNG