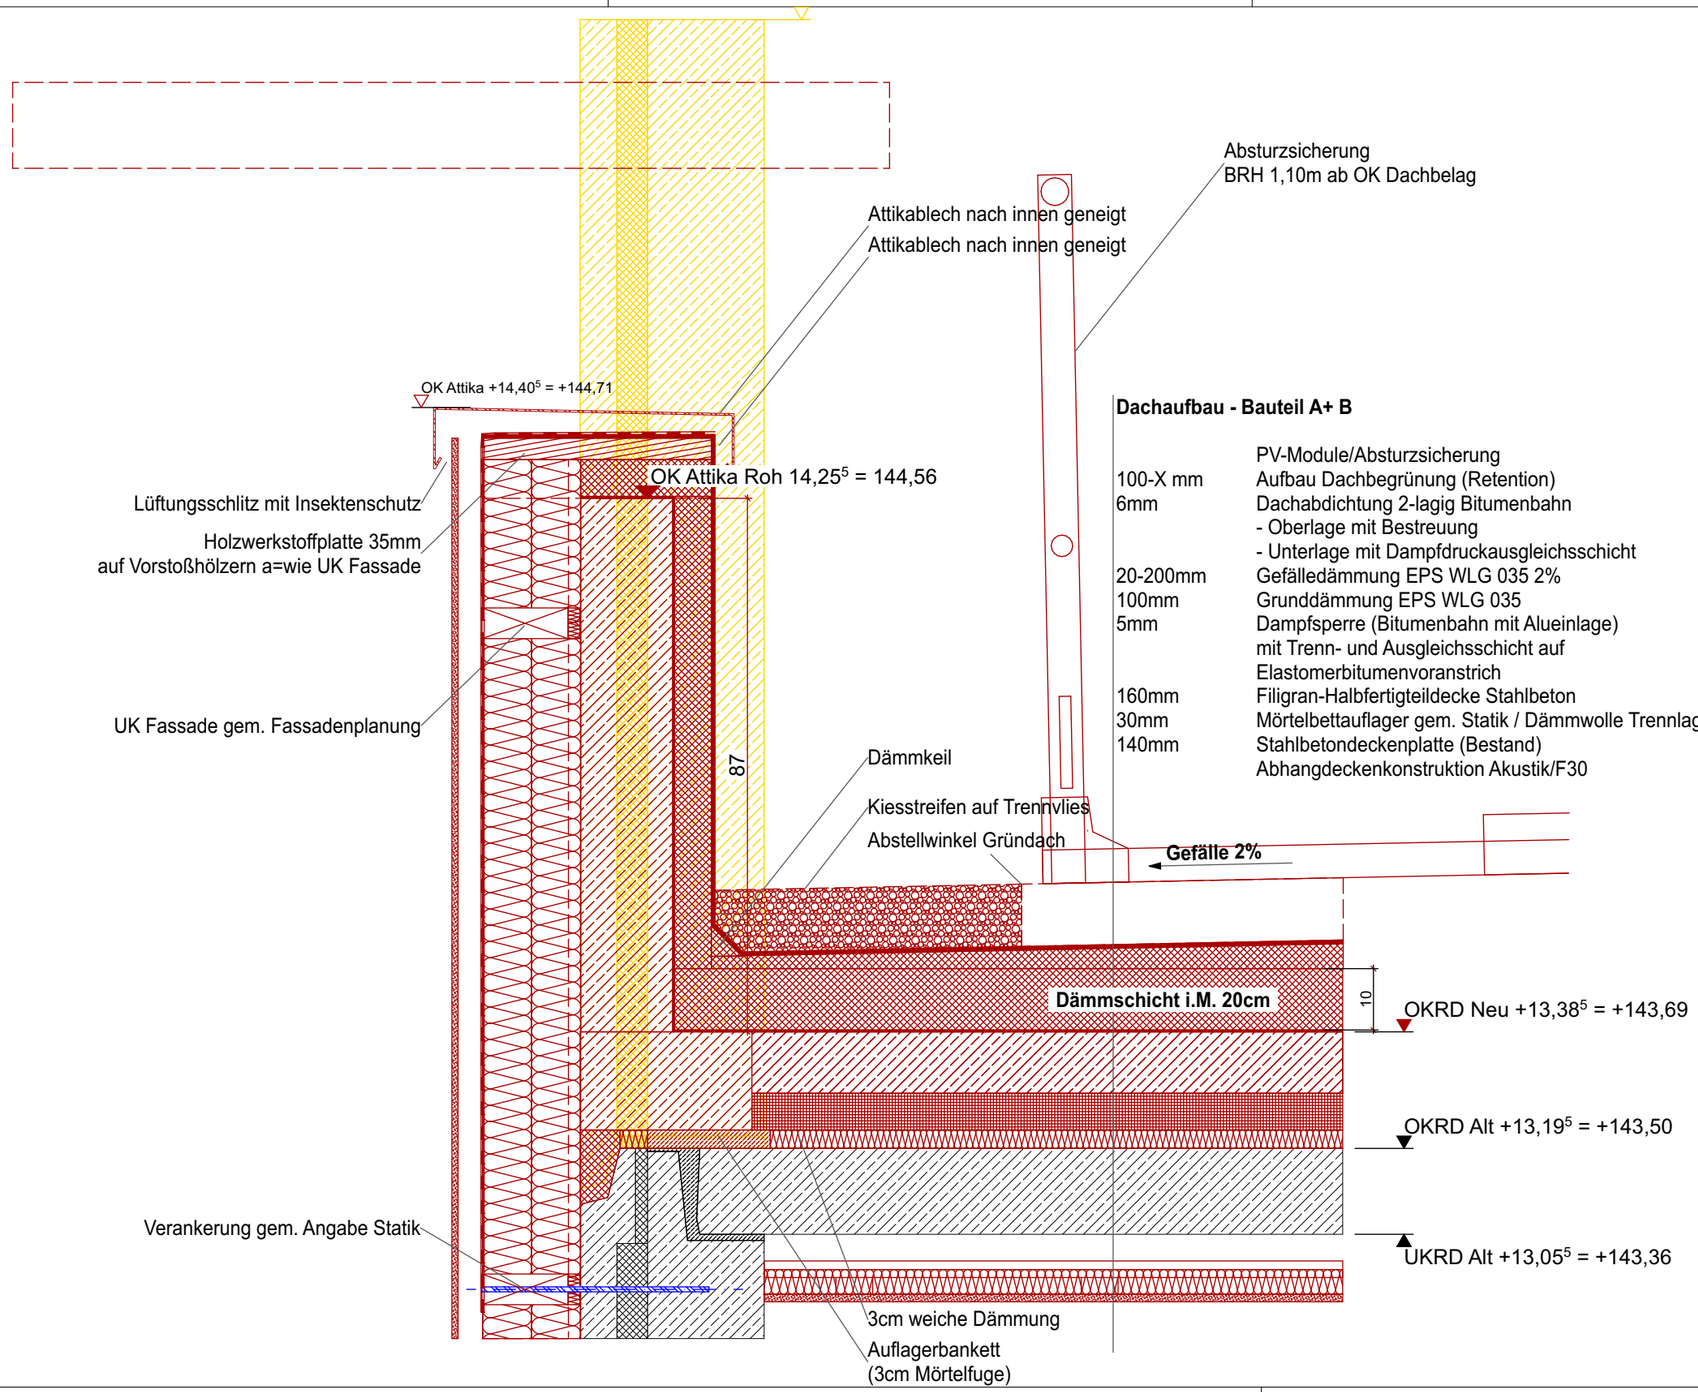

Dachaufbau - Bauteil A+ B

	PV-Module/Absturzsicherung
100-X mm	Aufbau Dachbegrünung (Retention)
6mm	Dachabdichtung 2-lagig Bitumenbahn - Oberlage mit Bestreuung - Unterlage mit Dampfdruckausgleichsschicht
20-200mm	Gefälledämmung EPS WLG 035 2%
100mm	Grunddämmung EPS WLG 035
5mm	Dampfsperre (Bitumenbahn mit Alueinlage) mit Trenn- und Ausgleichsschicht auf Elastomerbitumenvoranstrich
160mm	Filigran-Halbfertigteildecke Stahlbeton
30mm	Mörtelbettauflager gem. Statik / Dämmwolle Trennlage
140mm	Stahlbetondeckenplatte (Bestand) Abhangdeckenkonstruktion Akustik/F30

Höhenbezug

± 0,00 = 130,305 ü. DHHH 2016

Legende

Bestand	Stahlbeton
Abbruch	Mauerwerk
Neubau	Estrich, Magerbeton
Neubau, Stahl	Dämmung weich
Stahl	Dämmung hart
Naturstein	Putz
Gelände	Betonfertigteil
Kies	Sauberlauf/Gitter

Hinweise

- Angegebener Maßstab gilt nur bei Ausgabe in originaler Blattgröße!
- Der Plan ist im Original farbig.
  Erstellt die Ausführungsfirma o. deren Subunternehmer eigene Schwarz-Weiß-Kopien, so ist die eindeutige Lesbarkeit sicherzustellen.
- Gültig nur in Verbindung mit den Plänen und Angaben der Tragwerksplanung und sonstiger Fachplaner.
- Alle Maße sind vor Baubeginn eigenverantwortlich durch den Auftragnehmer zu prüfen, insbesondere die Übereinstimmung mit dem Bestand!
- Unstimmigkeiten sind der Objektüberwachung vor Arbeitsbeginn mitzuteilen.
- Alle Ein-/ Aufbauten sind vor der Produktion/ Einbau hinsichtlich Konstruktion, Oberflächen und Anschlüssen mit der Bauleitung abzustimmen.
- Die Angaben für Entwässerung, Heizung, Lüftung und Elektro sowie das Verlegen des Fundamenterders etc. sind den Ausführungsplänen der Fachingenieure zu entnehmen!
- Sofern nicht gesondert angegeben, beziehen sich alle absoluten Höhenangaben (BRH, Sturzhöhe, etc.) auf OK FFB. Angabe BRH bezieht sich auf OK Fensterbank innen.
- Alle Tür-und Fenstermaße beziehen sich auf die Architekturlichte / Maueröffnungsmaß.

Zur Verifizierung des Planes können Anbindemaße der Fenster und Türen bzw. nicht vermaßte Elemente oder Bereiche aus dem Plan abgegriffen werden.

Auftraggeber
Stadt Leipzig

Martin-Luther-Ring 4/6
04109 Leipzig
Tel
Fax

Fachplaner
Straße Hausnummer
PLZ Ort
Tel
Fax
Email

Architekt

Übersicht / Lage- / Höhenbezug



Lagebezug:
Höhenbezug: ± 0,00 = 130,305 ü. DHHH 2016

Stadt Leipzig
Amt für Gebäudemanagement

Objekt
Obersch[illegible] Zum Wäldchen 1
04329 Leipzig
Modernisierung und Nutzungserweiterung

Planbezeichnung
Detail
Dach Attika Bestand

Leistungsphase:
05 - Ausführungsplanung

Datei:			Blattnr.:
Layout			
gezeichnet: Name	Datum: 24.07.25	Format: DIN A3	Maßstab: 1:10

NUR ZUR AUSSCHREIBUNG