Ergänzungen zur Legende:

- Pfosten vertikal durchlaufend Querschnitt 80x140
- Pfosten vertikal durchlaufend Querschnitt 60x140
- Riegel horizontal Querschnitt 50x140
- Riegel horizontal konisch Querschnitt mind.50x140
- Sockel Beton in Dämmebene
- Sockelbereich sichtbar

Legende

- Bestand
- Abbruch
- Neubau
- Neubau, Stahl

Materialschraffuren

- Stahlbeton
- Mauerwerk
- Estrich, Magerbeton
- Dämmung weich
- Dämmung hart
- Putz
- Stahl
- Naturstein
- Gelände
- Kies
- Betonfertigteil
- Sauberlauf/Gitter

A — Achse

B-B — Schnittlinie

Abkürzungen

UK	Unterkante
OK	Oberkante
UZ	Unterzug
BRH	Brüstungshöhe
ABS	Absturzsicherung
RD	Rohdecke
FD	Fertigdecke
FFB	Fertigfußboden
DA	Abhangdecke
RO	Revisionsöffnung
BF	Bewegungsfuge Estrich
OL	Oberlicht
LH	Lichte Höhe

Durchbrüche

DD	Deckendurchbruch
BD	Bodendurchbruch
WD	Wanddurchbruch
WS	Wandschlitz
KBD	Kernbohrung Decke
KBB	Kernbohrung Boden
KS 01	Ausmauerung KS kraftschlüssig an Bestand anschließen

Oberflächenstempel

Decke	
UG	Gipskarton, Q3 gespachtelt, gestrichen
UA	Akustikdecke
U90	F90 Unterhangdecke
U90G	F90 Unterhangdecke + GK Q3 gespachtelt
U90A	F90 Unterhangdecke + Akustikdecke

Fußboden	
FL	Linoleum auf Estrich
FF	Fliesen auf Estrich
FFA	Fliesen auf Estrich - ableitfähig
FT	Terrazzoplatten auf Estrich
FM	Sauberlaufmatte auf Estrich
FE	Estrich, gestrichen

Wände	
MP	Mauerwerk, verputzt, gestrichen
MPF	Mauerwerk, verputzt, gefliest
MDP	Mauerwerk, Innendämmung, verputzt, gestrichen
TG	Trockenbau, Q3, gespachtelt, gestrichen
TF	Trockenbau, gespachtelt, gefliest
BP	Beton, verputzt, gestrichen
BPF	Beton, verputzt, gefliest
GW	Glaswandelement
MTW	Mobile Trennwand

OK Fliesenspiegel — W1, W2, W3, W4, 2,00 — Wandoberflächen

D1 — Deckenoberfläche

F1 — Fußbodenoberfläche

Brandschutz

TRW	Treppenraumwand F90 A+M, im Bestand abweichend F60
FB	Wand Feuerbeständig F90, im Bestand abweichend F60
FH	Wand Feuerhemmend F30
F30	feuerhemmend
F60	hochfeuerhemmend
F90	feuerbeständig
G30	Verglasung G30
RS	Rauchschutztür
DS	Tür dichtschließend
IBO	Tür im Betrieb offen
FLS	Freilaufschließung
BW	Brandwand
TW	Trennwand

Höhenkoten:

- +0,00 = m ü.NHN UK RD
- +0,00 = m ü. NHN UK FD
- +0,00 = m ü. NHN OK FFB
- +0,00 = m ü. NHN OK RD
- +0,00 = +m ü. NHN OK FFB
- +0,00 = +m ü. NHN OK RD

Türstempel:

T-B-0-01-(b)

T-Bauteil-Etage-Nummer-(b)
b: barrierefrei
Öffnungsflügel > 90 cm Durchgangslichte

Raumstempel:

001	Raumnummer
Lehrerzimmer	Raumname
A: 85,93 m2	Fläche nach DIN277
U: 42,81 m	Umfang
LH: 2,975	lichte Raumhöhe

Fensterstempel:

F-B-0-01	F-Etage-Bauteil-Nr.
Blendschutz	Verschattung Innen
Textilscreen	Verschattung Außen
SSV g <0,36	SSV: Sonnenschutzvergl.
	WSV: Wärmeschutzvergl.

Stützenstempel:

C-EG-ST-24
0,40 / 0,25
Bezeichung entspr. Positionsplan
Profil oder Breite/Höhe

Unterzugstempel:

A-EG-UZ-01
HEA360
Bezeichung entspr. Positionsplan
Profil oder Breite/Höhe

- ▼ 2,81 OK Träger Roh
- ▲ 2,71 UK Träger Roh
- +3cm BS Brandschutzverkleidung entsprechend Statik

Bemerkungen:

- Angegebener Maßstab gilt nur bei Ausgabe in originaler Blattgröße!
- Der Plan ist im Original farbig.
  Erstellt die Ausführungsfirma o. deren Subunternehmer eigene Schwarz-Weiß-Kopien, so ist die eindeutige Lesbarkeit sicherzustellen.
- Gültig nur in Verbindung mit den Plänen und Angaben der Tragwerksplanung und sonstiger Fachplaner.
- Alle Maße sind vor Baubeginn eigenverantwortlich durch den Auftragnehmer zu prüfen, insbesondere die Übereinstimmung mit dem Bestand!
- Unstimmigkeiten sind der Objektüberwachung vor Arbeitsbeginn mitzuteilen.
- Alle Ein-/ Aufbauten sind vor der Produktion/ Einbau hinsichtlich Konstruktion, Oberflächen und Anschlüssen mit der Bauleitung abzustimmen.
- Die Angaben für Entwässerung, Heizung, Lüftung und Elektro sowie das Verlegen des Fundamenterders etc. sind den Ausführungsplänen der Fachingenieure zu entnehmen!
- Sofern nicht gesondert angegeben, beziehen sich alle absoluten Höhenangaben (BRH, Sturzhöhe, etc.) auf OK FFB.
  Angabe BRH bezieht sich auf OK Fensterbank innen.
- Alle Tür-und Fenstermaße beziehen sich auf die Architekturlichte / Maueröffnungsmaß.
- Sofern nicht gesondert angegeben, werden alle Vorwände raumhoch ausgeführt.
- Alle Stahlträger sind mit 2cm Versatz zur UK RD einzubauen und kraftschlüssig zu verfugen. Leitungsdurchführungen sind ggf. zu beachten.

Höhenbezug:

± 0,00 = 130,305 ü. DHHH 2016

Index	Art der Änderung	Datum	Name
0	Planstand zur Abstimmung (LPH 5 - Ausführungsplanung)	TT.MM.JJJJ	Gez.

Zur Verifizierung des Planes können Anbildermaße der Fenster und Türen bzw. nicht vermaßte Elemente oder Bereiche aus dem Plan abgegriffen werden.

STADT LEIPZIG
Amt für Gebäudemanagement
Neues Rathaus, 04092 Leipzig

Objekt

Oberschule Zum Wäldchen 4
04329 Leipzig
Modernisierung und Nutzungserweiterung

Auftraggeber

Stadt Leipzig
Martin-Luther-Ring 4/6
04109 Leipzig
Tel.:
Fax:
Email:

Fachplaner

Fachplaner
Fachplaner
Straße, Hausnummer
PLZ, Ort
Tel.:
Fax:
Email:

Übersicht

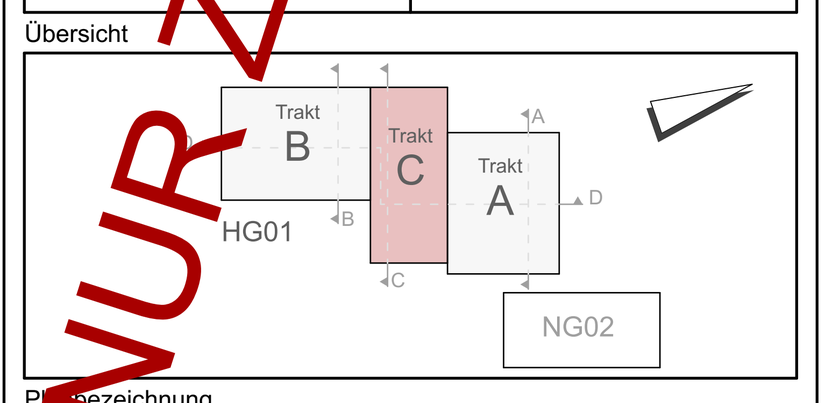

Planbezeichnung

Hauptgebäude

Leistungsphase

05 - Ausführungsplanung

Datei: 002674g001_5_ARC_ANU4			Blattnr.:
gezeichnet:	Datum: 21.07.25	Format: 1,539 x 0,841	Maßstab: 1:50

NUR ZUR AUSSCHREIBUNG