Grundriss - Gründung
Teil A

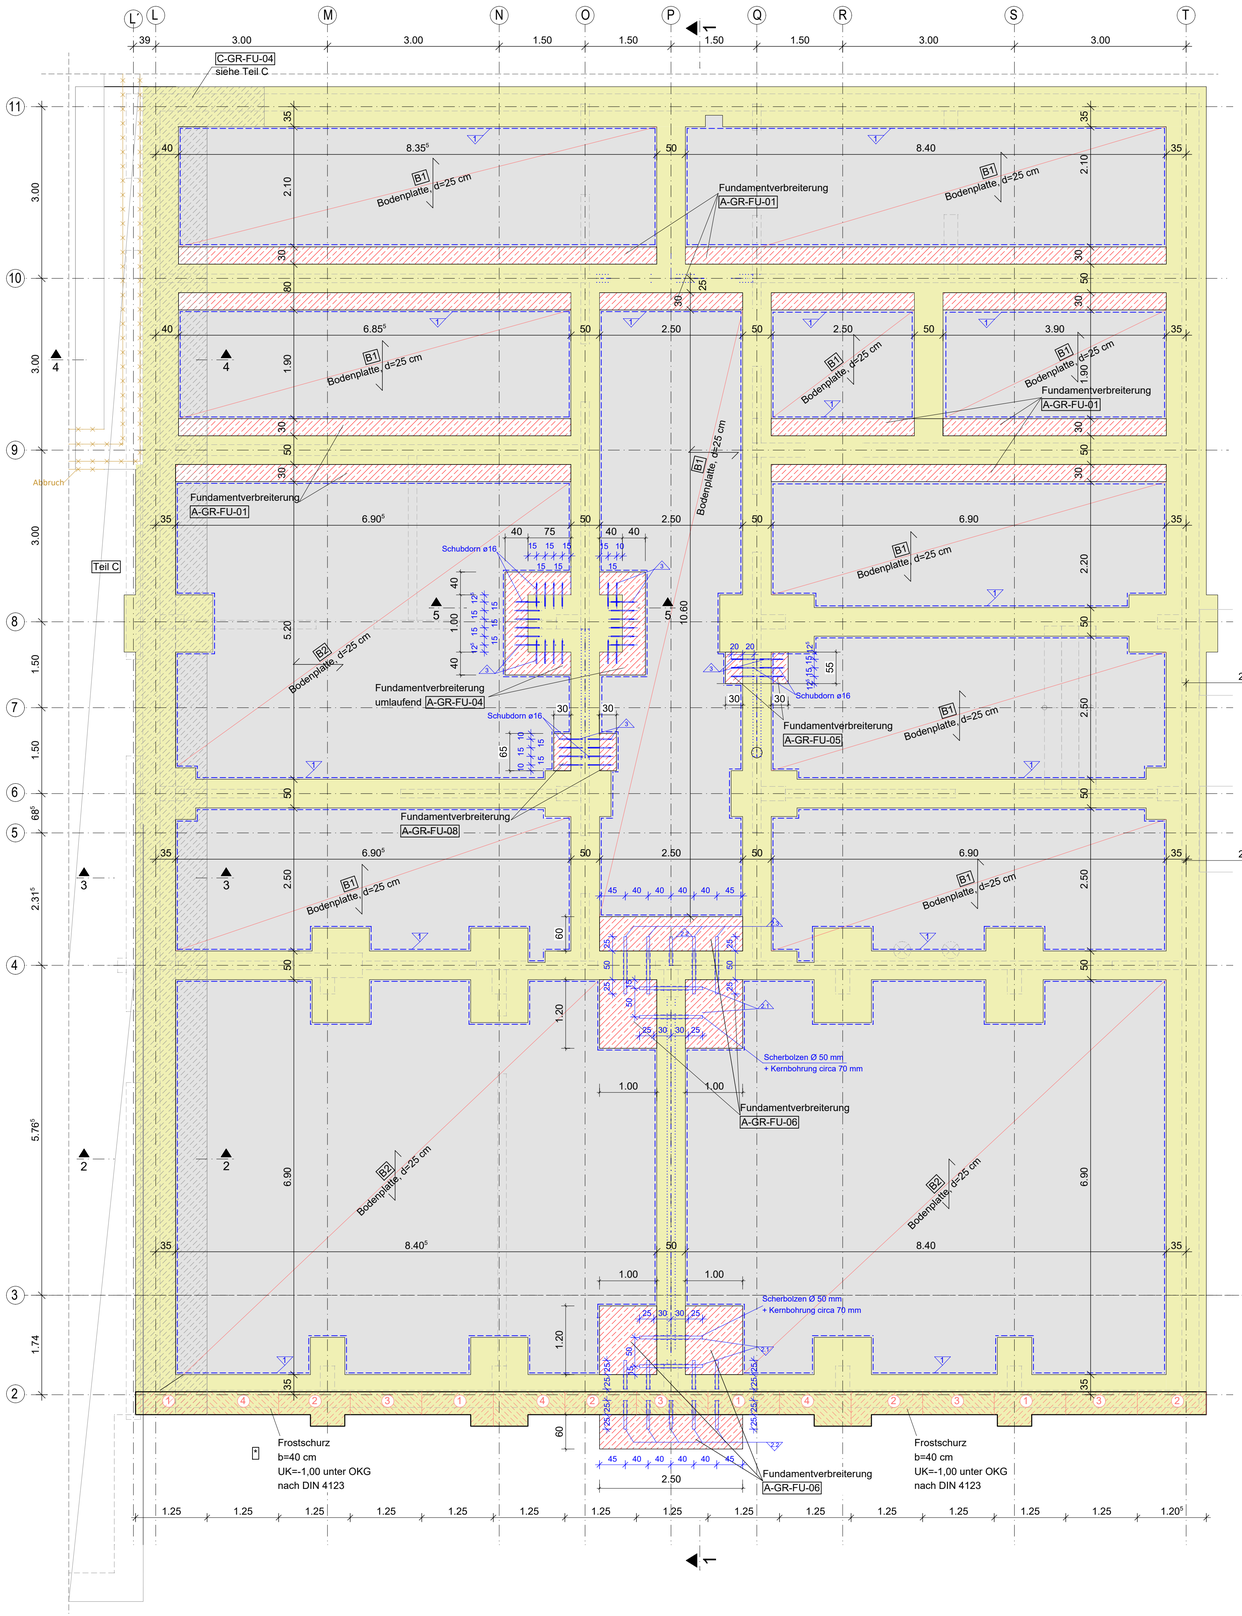

Schnitt 2 - 2



Schnitt 3 - 3



Schnitt 4- 4

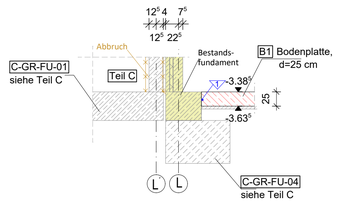

Schnitt 5- 5

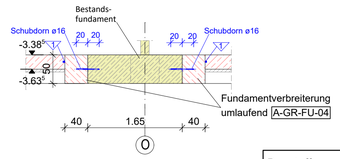

Schnitt 1 - 1

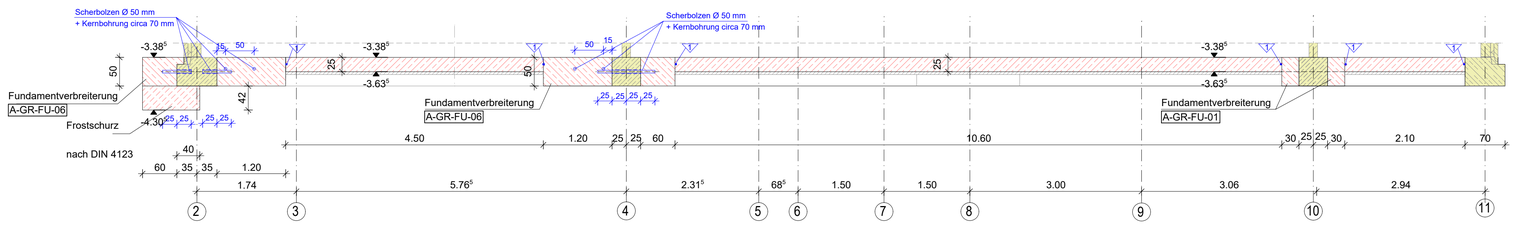

Baustoffe					
Bauteil	Bodenplatte d=25cm	bewehrtes Fundament	Frostschurz		
Druckfestigkeit	C 25/30-WU	C 25/30	C 25/30		
Expositionsklasse	XC2	XC2			
besondere Anforderungen					
Betondeckung nom c	35 mm	55 mm			

DIN EN 1992-1-1 + NA (EC2) Betonstahl (DIN 488) BSt 500 A (S/M)

Einbauteile		
		Bentonit-Quellband Waterstop RX 101
	4x	Scherbolzen ø50 mm, l = 1,1 m
	10x	Scherbolzen ø50 mm, l = 0,5 m
	4x	Scherbolzen ø50 mm, l = 1,0 m
	38x	Schubdorne ø16

Höhenbezug: ±0,00 =

Stempel Prüfingenieur / Prüfbemerkungen

DATUM	VERTEILER					
	Prüfer	Architekt	Server	Rohbauer	Bauherr	

ZUGEHÖRIGE PLÄNE UND LISTEN

NUMMER	INHALT

PLANÄNDERUNGEN

INDEX	DATUM	ÄNDERUNG

Vorabzug
20.06.2025

Allgemeine Hinweise:

- Der Schalplan gilt nur in Verbindung mit den Grundrissen und sämtlichen Detailplänen der Architekten und Fachplaner.
- Dämmungen und Abdichtungen nach Vorgabe Architekt.
- Oberflächenabforderungen und -ebenheit nach Angabe des Architekten bzw. aus dem LV.
- Einlegearbeiten wie Lüftungskanäle, Lüftungsschläuche, Leerrohre für Elektroinstallationen usw. werden in den Schalplänen nicht dargestellt. Sie sind den entsprechenden Plänen der Fachplaner zu entnehmen.
- Für alle Einbauteile sind Angaben und Montageanleitungen des Herstellers zu beachten.
- Sämtliche Arbeitsfugen, auch die hier nicht dargestellten, sind mit geeigneten und zugelassen Systemen gemäß Herstellerangaben abzudichten.
- Mit Erhalt dieser Zeichnung sind Zeichnungen älteren Datums ungültig!

Hinweise zur Gründung:

- Unter der Bodenplatte ist eine mind. 10 cm starke Sauberkeitssicht aus Magerbeton vorzusehen.
- Fundamenterder, Grundleitungen, Bodeneinläufe und Rohrdurchführungen sind gemäß den Vorgaben der Fachplaner einzubauen und ggf. abzudichten.
- Die Gründung muss auf der tragfähigen Schicht (siehe Baugrundgutachten) erfolgen.
- Es wird empfohlen die Gründungssohle vom Baugrundgutachter abnehmen zu lassen.
- Die Rampenzufahrt ist frostfrei zu gründen, z. B. durch ein verdichtetes Schotterpolster, zum Bestandsgebäude hin ist sie auf einem mind. 1,50m breiten

Darstellung

Schnitt / Ansicht

- Ortbeton - WU
- Ortbeton
- Mauerwerk
- Beton unbewehrt
- aufgehende Ortbetonbauteile
- Elementwände
- Beton-Fertigteil
- Einbauteile
- Bestand
- WD-Wanddurchbrüche
- DD-Deckendurchbrüche
- Abbruch

Alle Maße sind Rohbaumaße

Alle Maße sind von der ausführenden Firma verantwortlich zu prüfen. Unstimmigkeiten sind dem Planverfasser vor der Baudurchführung mitzuteilen.

STADT LEIPZIG
- Amt für Gebäudemanagement -
NEUES RATHAUS
04092 LEIPZIG

Objekt

Oberschule Zum Wäldchen 4
04329 Leipzig
Modernisierung und Nutzungserweiterung

Auftraggeber

Stadt Leipzig
Martin-Luther-Ring 4/6
04109 Leipzig

Architekt | Fachplaner

Nur zur Kalkulation!

Uebersicht



2022-181

Planbezeichnung

Schalung Gründung Teil A

Leistungsphase

5 Ausführungsplanung

Datei:			Blattnr.:
002674g001_5_TWP_FUND_			**A-S001**
gezeichnet: O.K	Datum:	Format:	Maßstab: M 1:50

H/B = 750 / 1000 (0.75m²) Allplan 2024